

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

# مرصد الكهرباء

## التقرير الشهري

العدد ٧٥ - نوفمبر ٢٠١٩



# ملخص حالة شبكة الكهرباء

## خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

٢٥٤٠٠	يوم الإثنين ١١	ميوجاوات	أعلى أقصى حمل مسجل خلال الشهر
٢٢٥٠٠	يوم الجمعة ٢٢	ميوجاوات	أقل أقصى حمل مسجل خلال الشهر
٣٥٪-			نسبة تغير في أعلى أقصى حمل خلال الشهر مقارنة بأعلى أقصى حمل من العام الماضي
١٨٪-			المتوسط الحسابي لنسبة التغير في الحمل الأقصى مقارنة بالشهر الماثل من العام الماضي
١٧٦٨٠	يوم الإثنين ١١	ميوجاوات	أعلى أدنى حمل مسجل خلال الشهر
١٦٢٠٧	يوم الخميس ٢١	ميوجاوات	أقل أدنى حمل مسجل خلال الشهر
٣٠٪-			أكبر فارق بين أعلى حمل وأدنى حمل خلال الشهر
٣٠٪-			أقل فارق بين أعلى حمل وأدنى حمل خلال الشهر
٧٥٤٠	ميوجاوات	متوسط الفارق بين أعلى حمل وأدنى حمل خلال الشهر	
٠	يوم	عدد الأيام التي تجاوزت فيها الاحمال قدرات الانتاج المتاحة خلال الشهر	
٠	ميوجاوات	أكبر حمل تم فصله خلال الشهر	
٠٪-	ميوجاوات	المتوسط الحسابي لنسبة الاحمال المضولة إلى الحمل الأقصى خلال الشهر	
٠	ميوجاوات	أكبر حمل تم فصله بالتنسيق مع المشتركين خلال الشهر	
٠٪-	ميوجاوات	المتوسط الحسابي لنسبة الاحمال المضولة بالتنسيق مع المشتركين إلى الحمل الأقصى خلال الشهر	
٧٠٪-		نسبة الخطأ في توقع الحمل الأقصى	
٨٣,٨٩	يوم الخميس ٢٨	أقل معامل حمل لوحدات الانتاج خلال الشهر	
٧٩,٤٨	يوم الخميس ٢٨	متوسط معامل الحمل خلال الشهر	
نسبة مشاركة مصادر الطاقة الاولية في الطاقة الكهربائية المنتجة خلال الشهر			
٦٥٪		غاز طبيعي	
٨٦٪		مازوت	
٠٪-		مائية	
٤٣٪		متعددة (رياح + شمس)	
٦٧	يوم الخميس ١٤	ج.و.س	أعلى طاقة كهربائية تم انتاجها خلال أيام الشهر
٧٠	يوم الجمعة ٢٢	ج.و.س	أقل طاقة كهربائية تم انتاجها خلال أيام الشهر
٥٤	ج.و.س	متوسط الطاقة الكهربائية المنتجة في اليوم خلال الشهر	
١٥٪-		متوسط نسبة التغير في الطاقة الكهربائية المنتجة مقارنة بالشهر الماثل من العام الماضي	
١٢٪-	يوم الخميس ١٤	ج.و.س	أعلى نسبة تغير في الطاقة المنتجة في يوم خلال الشهر مقارنة بالشهر الماثل من العام الماضي
نسبة الزيادة أو النقصان في الطاقة الكهربائية المنتجة من نفس المصدر خلال الشهر الماثل من العام الماضي			
٩٤٪		الغاز الطبيعي	
٤١٪		المازوت	
٦٢,٥٦٪		المصادر غير الحرارية	
٤١,١٦٪		المصادر المائية	
١٣٦,٤١٪		المصادر المتعددة	
٤٦٧,٨٨ جرام / ك.و.س		متوسط معامل إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ خلال الشهر	

# فهرس

١.....	مقدمة
٣.....	تطور الحمل الأقصى اليومي خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٣.....	تطور الحمل الأدنى اليومي خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٤.....	الفرق بين أقصى وأدنى حمل خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٤.....	عدد الساعات التي تجاوزت فيها الاحمال قدرات الانتاج المتاحة خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٥.....	قدرات الانتاج المستخدمة ونسبتها للحمل الأقصى خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٥.....	الاحمال المفصولة ونسبتها إلى الحمل الأقصى خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٦.....	الفائض والعجز المتوقع للقدرات خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٦.....	المنحنى الشهري لفتره الحمل لشهر نوفمبر ٢٠١٩
٧.....	النسب المئوية للتغير في الحمل الأقصى مقارنة باليوم المماثل من العام الماضي
٧.....	الفرق بين الحمل الأقصى المتوقع والمسجل فعليا ونسبة الفرق إلى الحمل المسجل فعليا خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٨.....	التغيير في درجة الحرارة والرطوبة النسبية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٨.....	إجمالي معامل الحمل لوحدات الانتاج خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٩.....	متوسط نسب مشاركة مصادر الطاقة الاولية في انتاج الكهرباء خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
٩.....	معامل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المكافئ على مدى شهر نوفمبر ٢٠١٩
١٠.....	أجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال شهر أغسطس ٢٠١٩
١٠.....	نسب التغير في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق
١١.....	الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩
١١.....	نسب التغير في استخدام الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

١٢.....	الطاقة الكهربائية المنتجة من المازوت خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ .....
١٢.....	نسبة التغير في استخدام المازوت في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق .....
١٣.....	الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر غير الحرارية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ .....
١٣.....	نسبة التغير في استخدام المصادر الغير حرارية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق .....
١٤.....	الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ .....
١٤.....	نسبة التغير في استخدام المصادر المائية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق .....
١٥.....	الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح والشمس خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ .....
١٥.....	نسبة التغير في استخدام الرياح والشمس في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق .....
١٦.....	القدرات المتاحة يومياً والمتوسط الشهري للقدرة الاحتياطية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ .....
١٦.....	نسبة الفائض للحمل الاقصى المسجل يومياً خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ .....

# مقدمة

في إطار إهتمام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الارتقاء بمستوى الشفافية داخل قطاع الكهرباء والاهتمام بإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمستهلكين والجهات ذات الصلة، قام الجهاز

بإنشاء مرصد الكهرباء منذ شهر يونيو ٢٠١٣

يشمل المرصد ٤ خدمات رئيسية:

١. نشرة يومية

٢. الحالة الحالية للشبكة

٣. خدمة إدارة الطلب التفاعلي للطاقة

٤. تقرير مرصد الكهرباء الشهري

## أولاً: النشرة اليومية

تحتوي على معلومات عن أقصى وأدنى حمل تحقق خلال اليوم وساعة حدوث كل منهما، بالإضافة لكمية الأحمال التي تم فصلها خلال ساعات الذروة والمدى الزمني للأحمال المفصولة، ونسبة تلك الأحمال منسوبة إلى الحمل الأقصى.

كذلك تشمل النشرة مقارنة لأقصى وأدنى حمل مع أحمال اليوم المماثل من العام الماضي حيث روعي في ذلك أن لا يكون هو اليوم المماثل من أيام السنة ولكن اليوم المماثل من أيام الأسبوع حيث أن نمط الاستهلاك يتغير بتغيير أيام الأسبوع هذا بالإضافة نسبة الزيادة أو الانخفاض في الحمل الأقصى بين اليومين، كما تشمل النشرة الحمل الأقصى المتوقع لليوم الحالي.

ومن ناحية الطاقة الكهربائية المنتجة فيتم بيان كمية الطاقة الكهربائية المنتجة خلال اليوم وكذلك نسب توزيع تلك الطاقة على مصادر الطاقة الاولية المختلفة مثل الغاز الطبيعي والمازوت والمصادر المتجددة والمصادر المائية. وبناء على تلك البيانات يتم حساب متوسط إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل ك.و.س) بناءً على معاملات (IPCC)

وتشتمل النشرة على ساعة مقسمة على الأربع وعشرين ساعة تظهر حالة الشبكة والتي يتم تمثيلها بالألوان الأخضر والأصفر والأحمر حيث يوضح اللون الأخضر توازن الشبكة أي تكون قدرات الإنتاج والنقل المتاحة كافية لمواجهة الأحمال أما اللون الأصفر فيوضح مرحلة إرتفاع الأحمال بإتجاه تجاوز قدرات الإنتاج المتاحة، بينما اللون الأحمر فهو يوضح تجاوز الأحمال لقدرارات الإنتاج المتاحة. ويتم إرسال تلك النشرة بصورة يومية باستخدام برامج الاتصال المختلفة مثل Whatsapp من خلال التليفون المحمول الذكي (Smart phones) كذلك باستخدام مواقع الجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter، هذا بالإضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أيضاً في إرسال النشرة.

وقد تم إنشاء قائمة مراسلات يتم العمل على زيتها تدريجياً. كذلك يتم الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة من صحفة وتليفزيون لعرض تلك النشرة أو إذاعتها لإتاحة أكبر قدر من المعرفة بها.

### ثانياً: الحالة الحالية للشبكة

يتمثل ذلك في تطبيق تم وضعه على الموقع الإلكتروني للجهاز يتم من خلاله ربط مركز التحكم القومي بالموقع الإلكتروني حيث يتم توضيح حالة الشبكة في اللحظة الحالية من خلال لمبات بيان خضراء وصفراً وحمراء وسيتم في المستقبل القريب إضافة ساعة ميكانيكية توضح تغير الحالة على مدار اليوم (Real Time).

### ثالثاً: خدمة إدارة الطلب التفاعلي على للطاقة

والذي يتمثل في الاتفاق مع عدد من القنوات الحكومية والخاصة لاظهار التغيير في حالة الحمل على شاشاتهم مصحوباً برسائل سابقة التجهيز من خلال شريط الاخبار بالإجراءات المطلوبه من المستهلكين لتجنب الوصول لمرحلة تخفيف الاحمال.


### رابعاً: تقارير مرصد الكهرباء

يتمثل ذلك في تقارير شهرية وسنوية ملخص لمؤشرات أداء الشبكة كذلك يتم تفصيل تلك المؤشرات من خلال مجموعة من المنحنيات التي توضح التطور في الحمل الاقصى والطاقة الكهربائية المنتجة، وبالإضافة إلى ذلك يشمل التقرير أهم العوامل التي قد تؤثر على الشبكة مثل درجة الحرارة وبالاضافة إلى المؤشر البيئي IPCC

ويأمل الجهاز من خلال هذا المرصد إتاحة المعرفة والمعلومات بكل شفافية لكافة أنشطة قطاع الكهرباء مما يزيد من ثقة المستهلكين وال intervenors بالقطاع ويؤكد على أن القطاع ليس لديه ما يخفيه وأنه يسعى لأن يكون العمل بداخله على أعلى درجة من الاحترافيه وتحقيق معايير التشغيل المثلي وأقصى استفادة من الموارد المتاحة .


ويمثل التقرير المرفق التقرير الشهري لشهر نوفمبر ٢٠١٩ وذلك بناء على البيانات التي تم نشرها من خلال النشرة اليومية للمرصد وذلك من خلال إعدادها في صورة منحنيات وأشكال بيانية لتوضيح معدلات التغيير خلال الشهر كذلك حساب مجموعه من المؤشرات التي تساعده على تحديد إتجاهات التغيير.

## ميجاوات

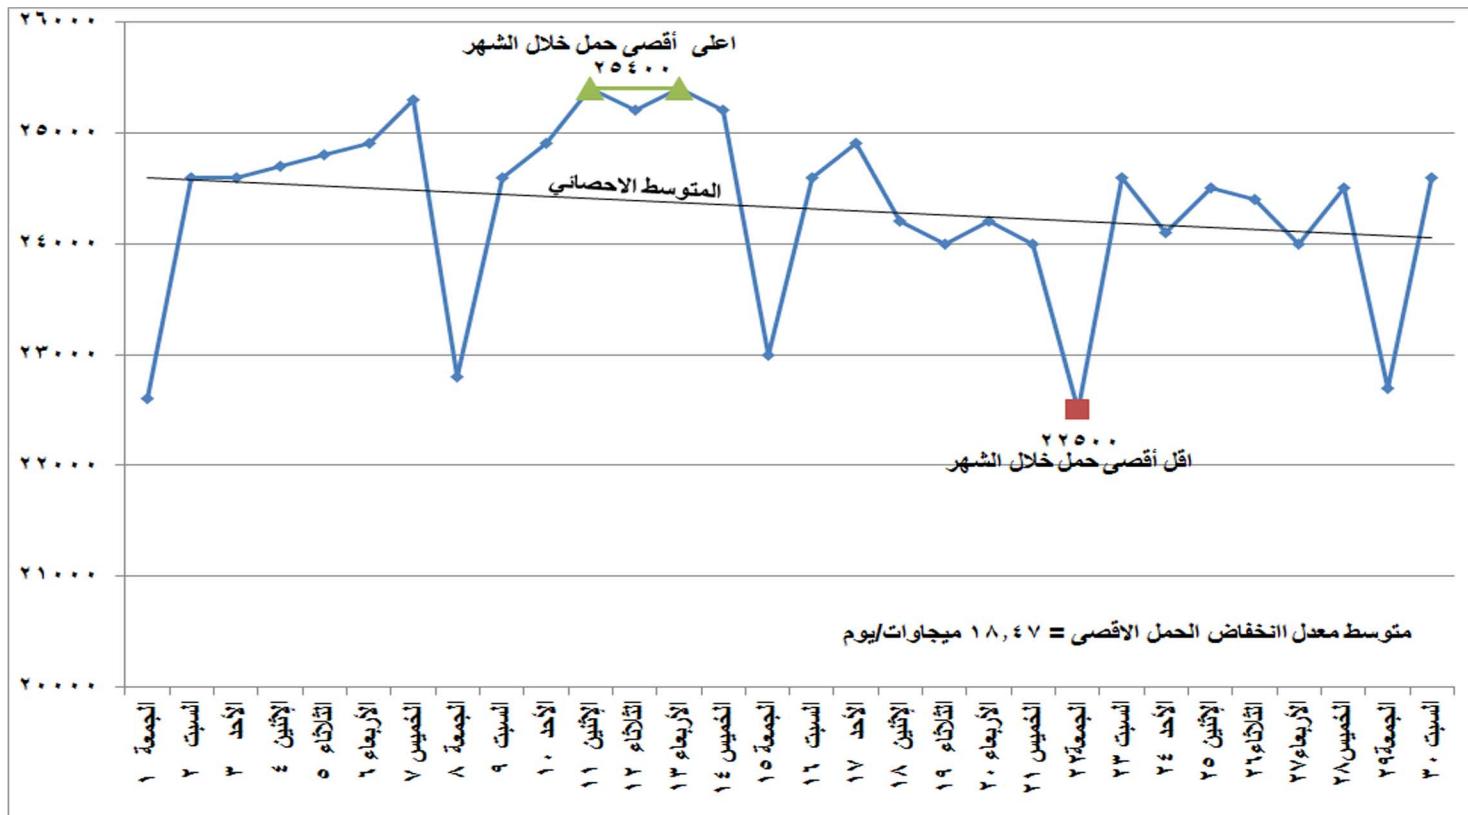


شكل (١) تطور الحمل الاقصى اليومي خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

## ميجاوات

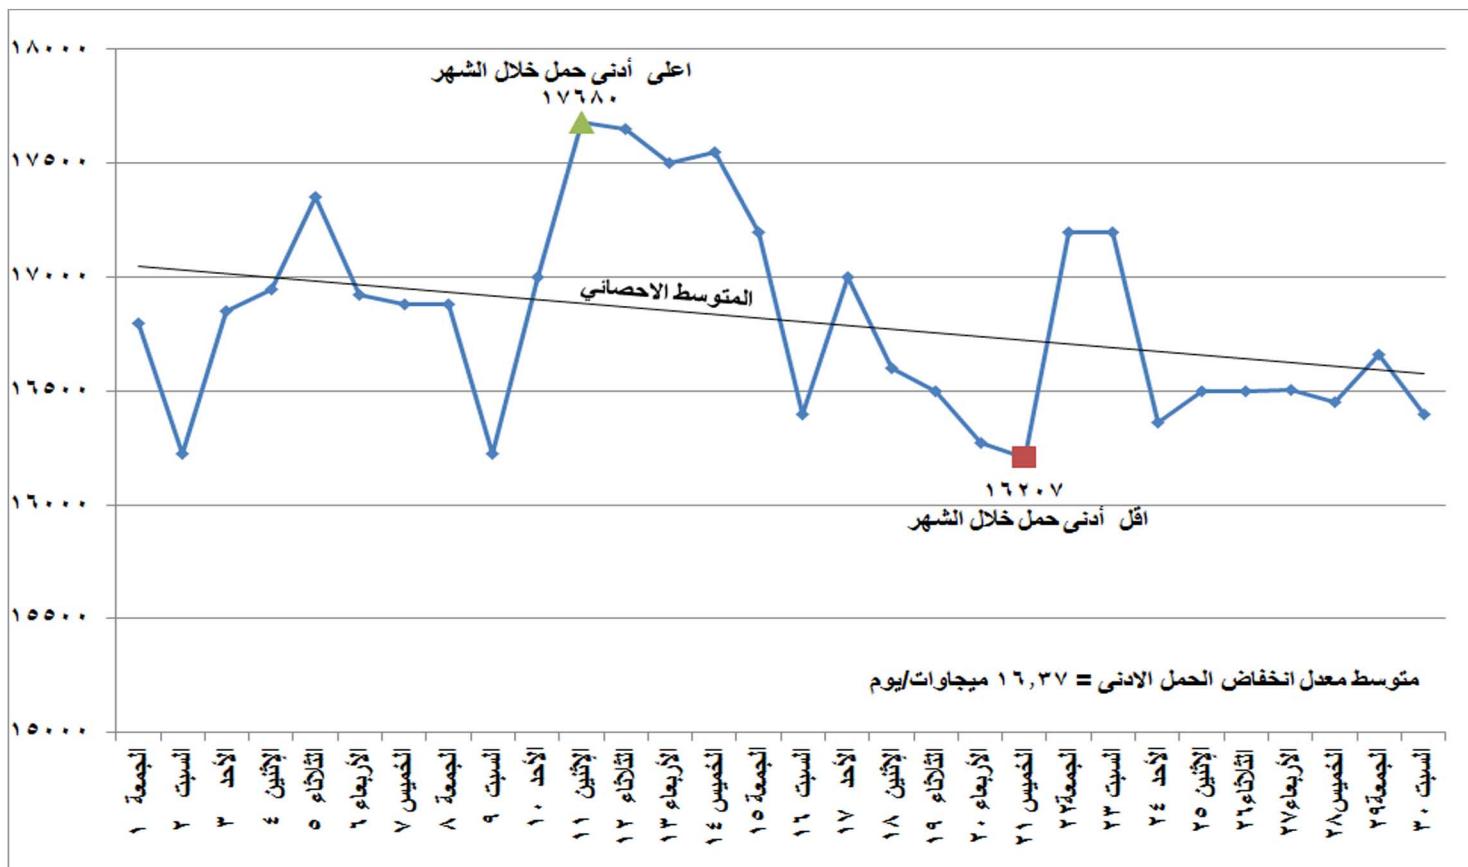


شكل (٢) تطور الحمل الادنى اليومي خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

## ميجاوات

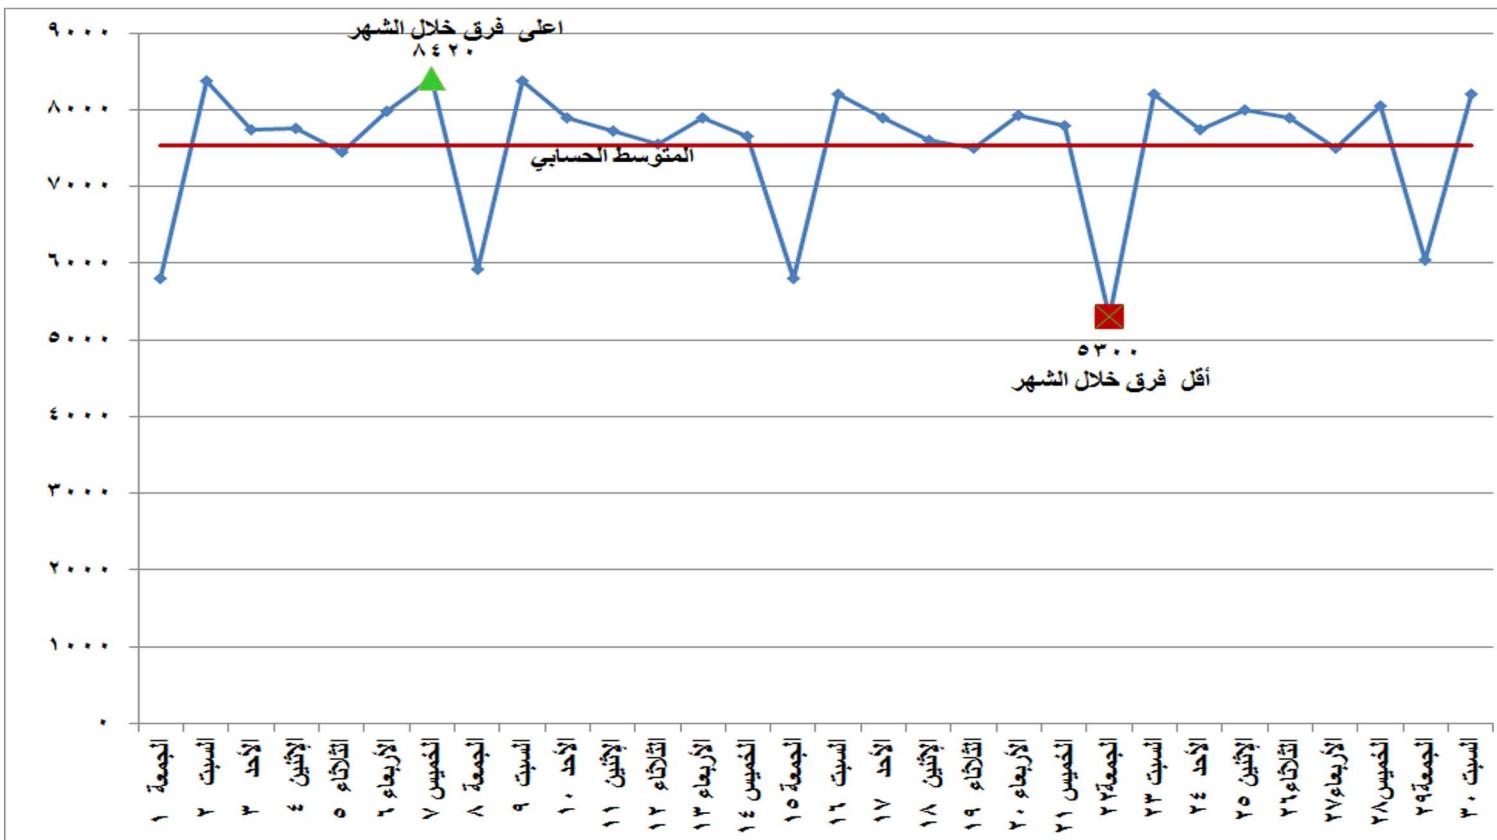


**شكل (٣) الفرق بين أقصى وأدنى حمل  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩**

## ساعة

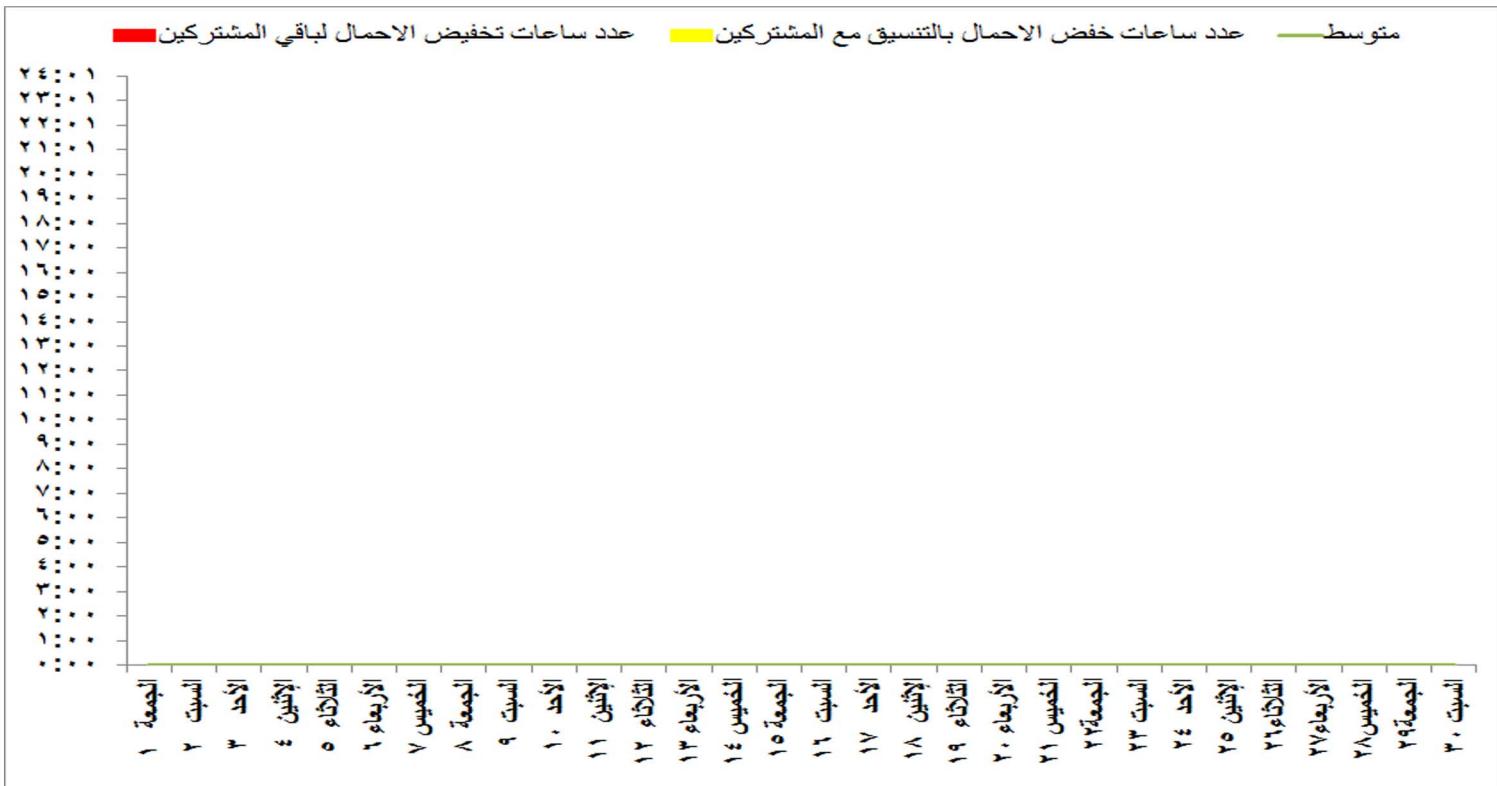

**شكل (٤) عدد الساعات التي تجاوزت فيها الامثلية قدرات الانتاج المتاحة  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩**


النسبة للحمل الأقصى

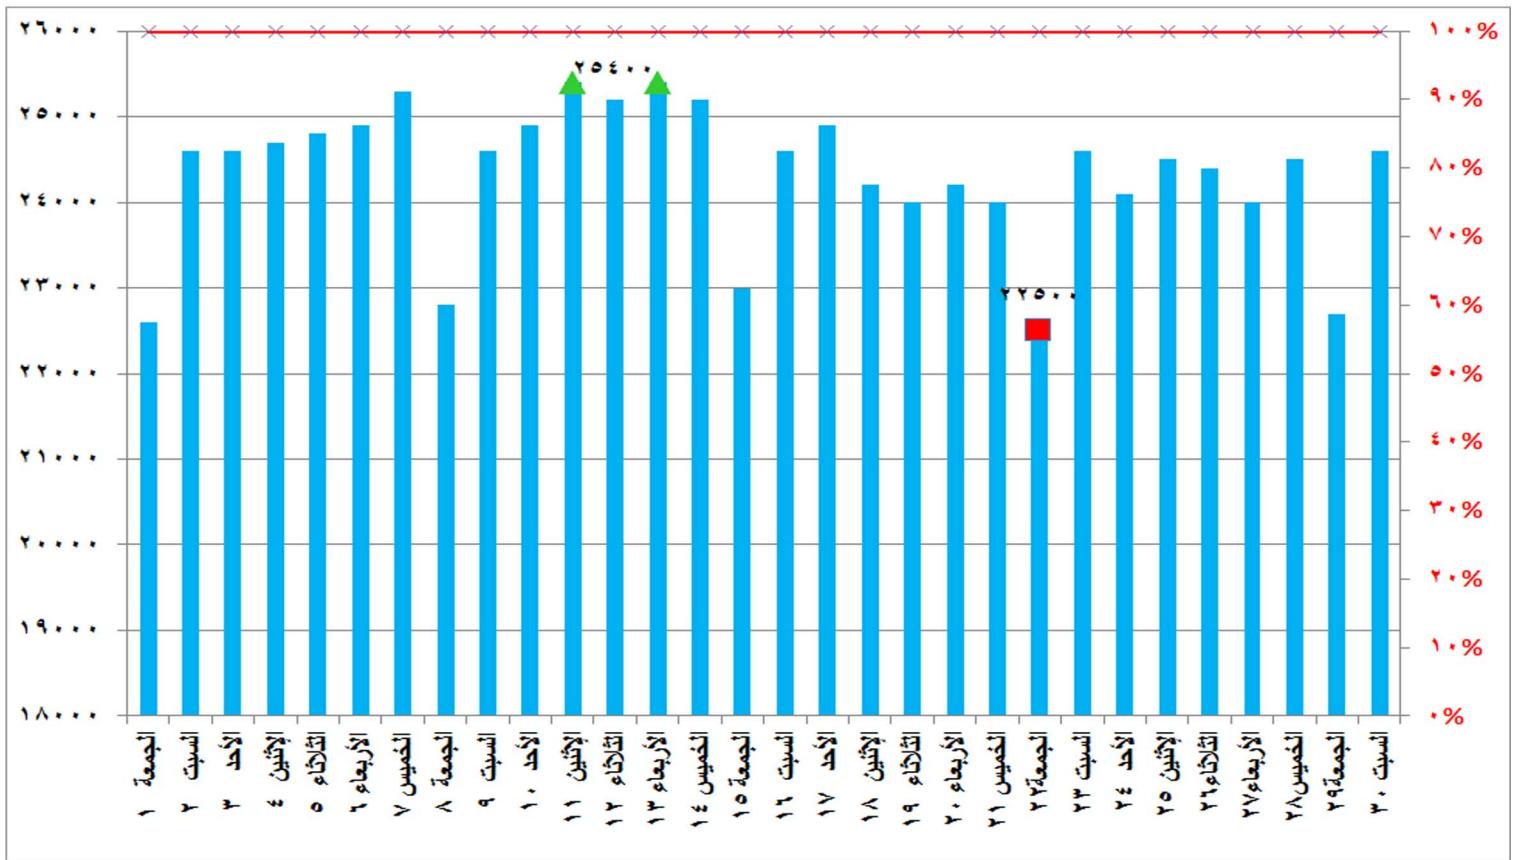

شكل (٥) قدرات الانتاج المتوفرة ونسبةها للحمل الأقصى  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩


ميجاوات

النسبة للحمل الأقصى

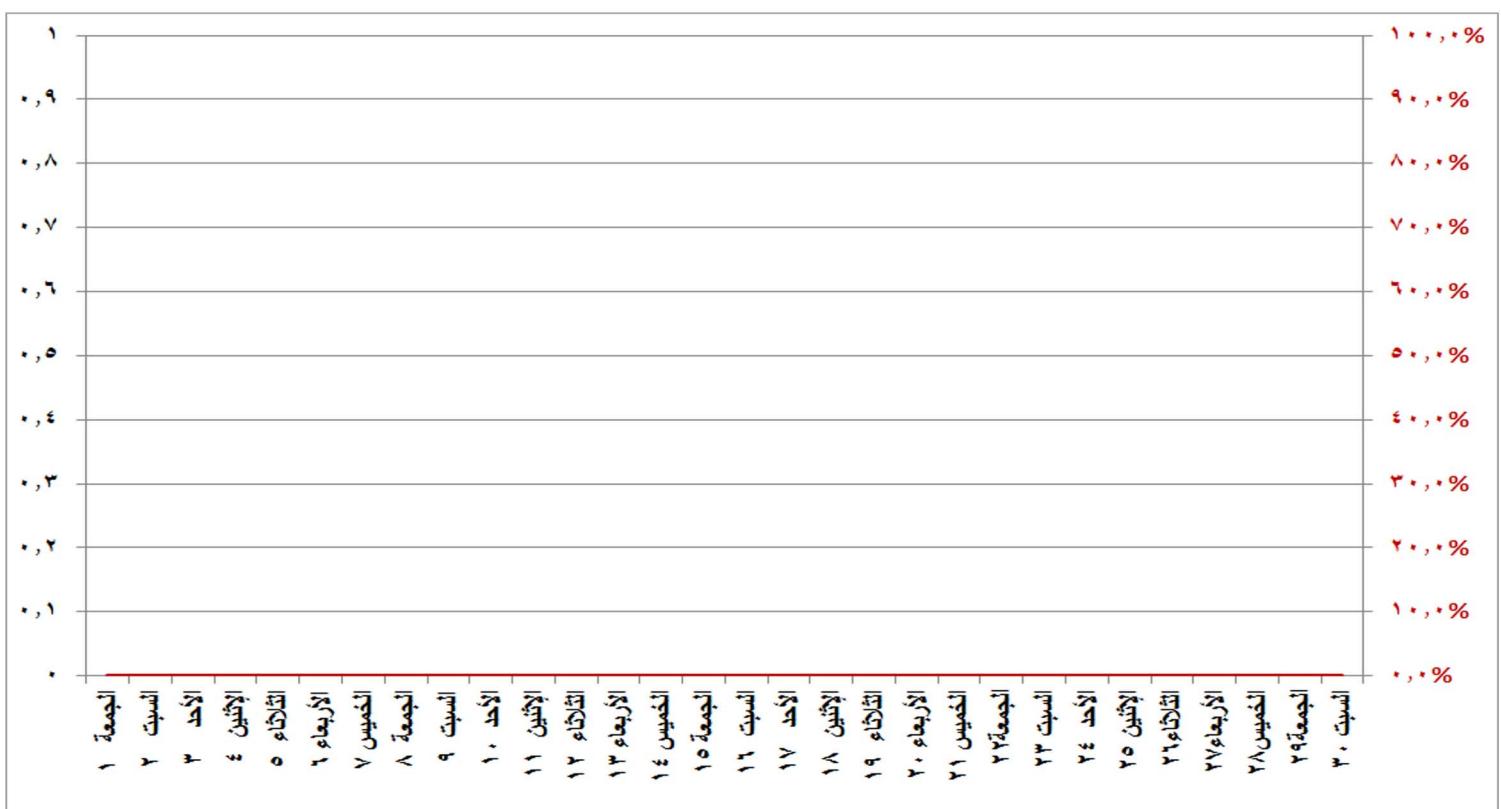


شكل (٦) الاحمال المفصولة ونسبةها الى الحمل الأقصى  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

## ميجاوات

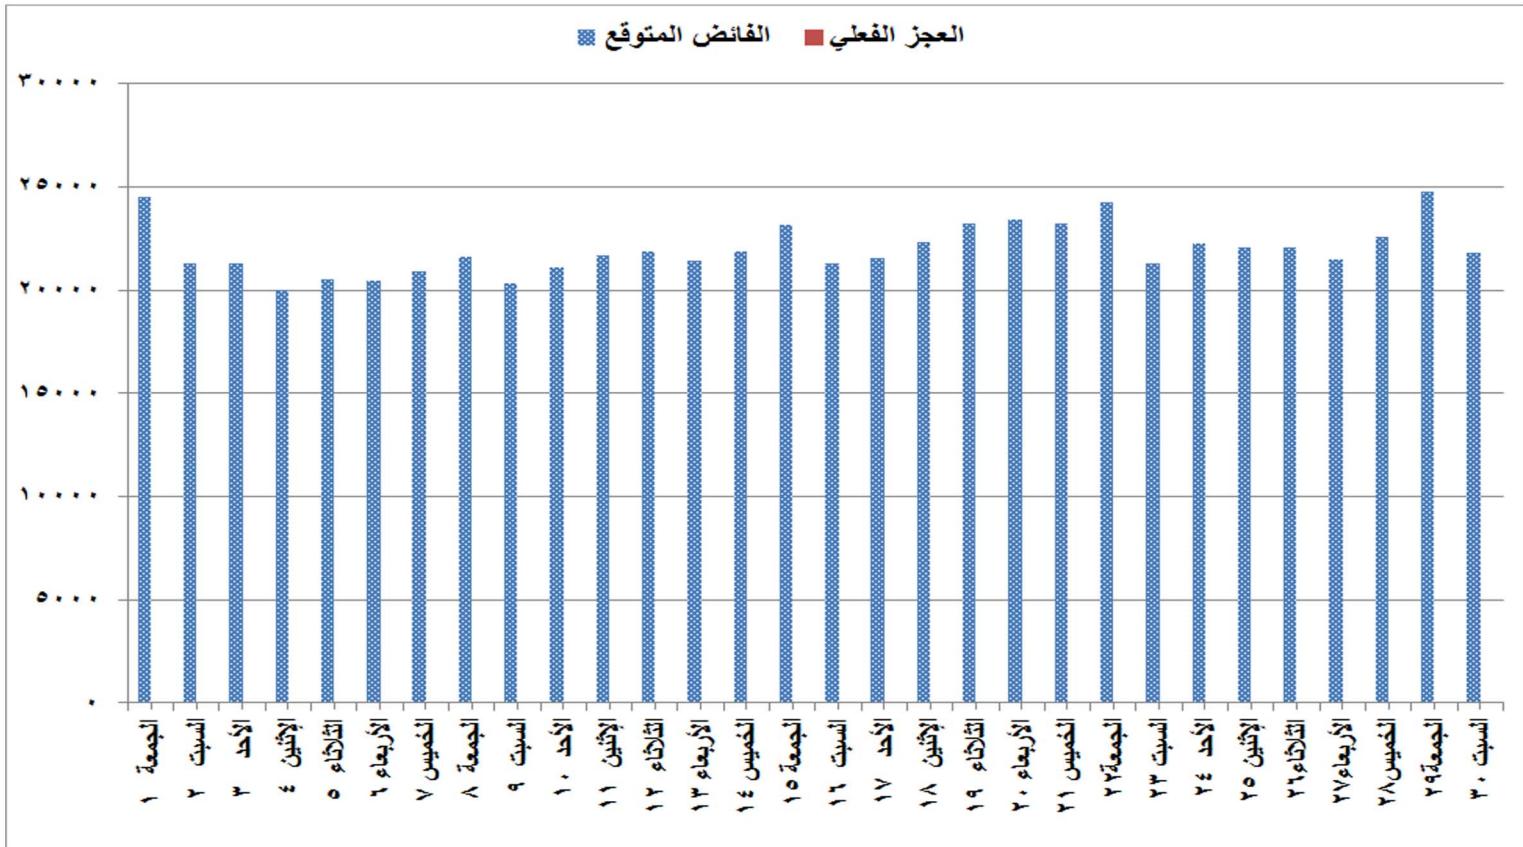


شكل (٧) الفائض والعجز المتوقع للقدرات  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

ميجاوات

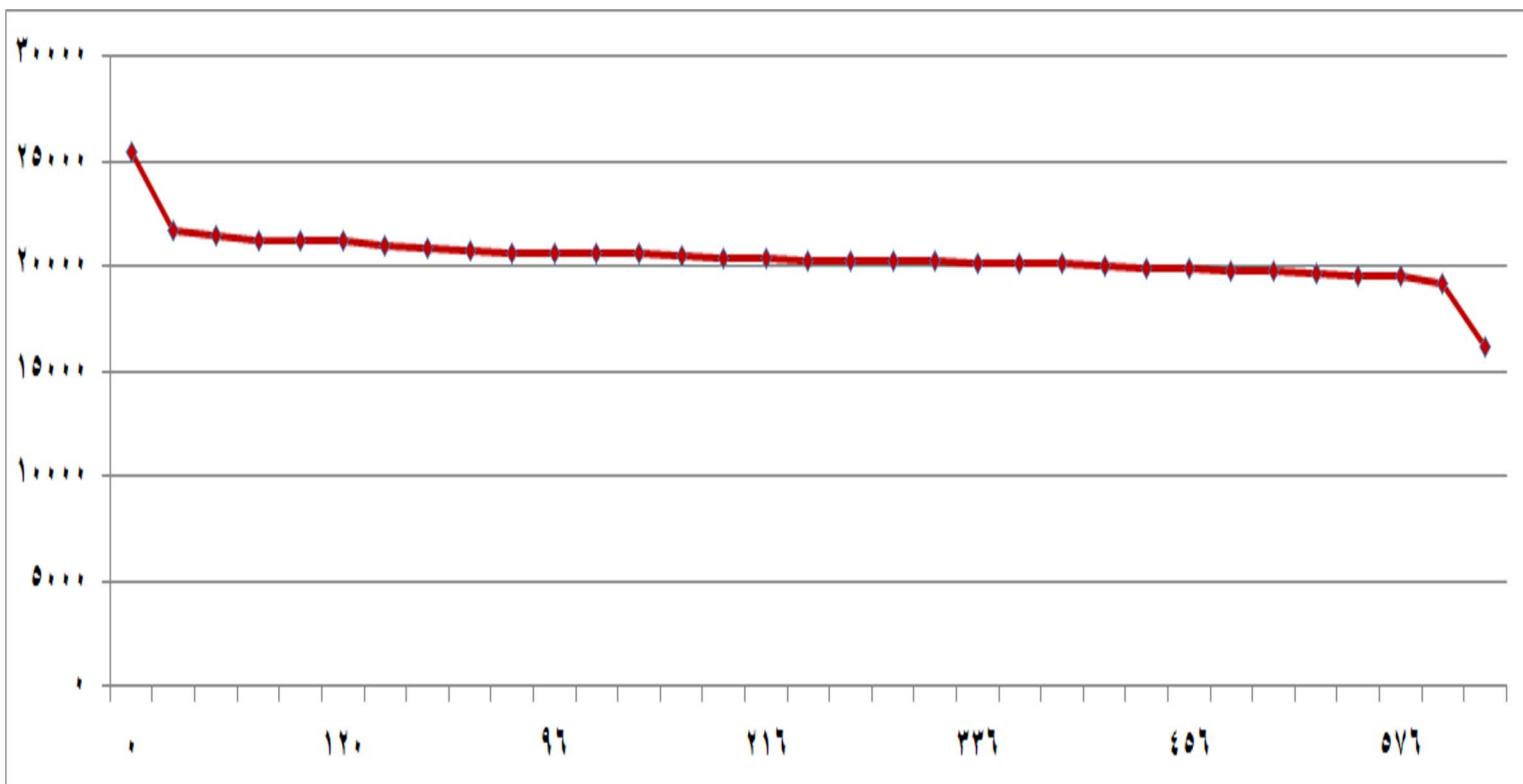


شكل (٨) المنحنى الشهري لفترة الحمل نوفمبر ٢٠١٩

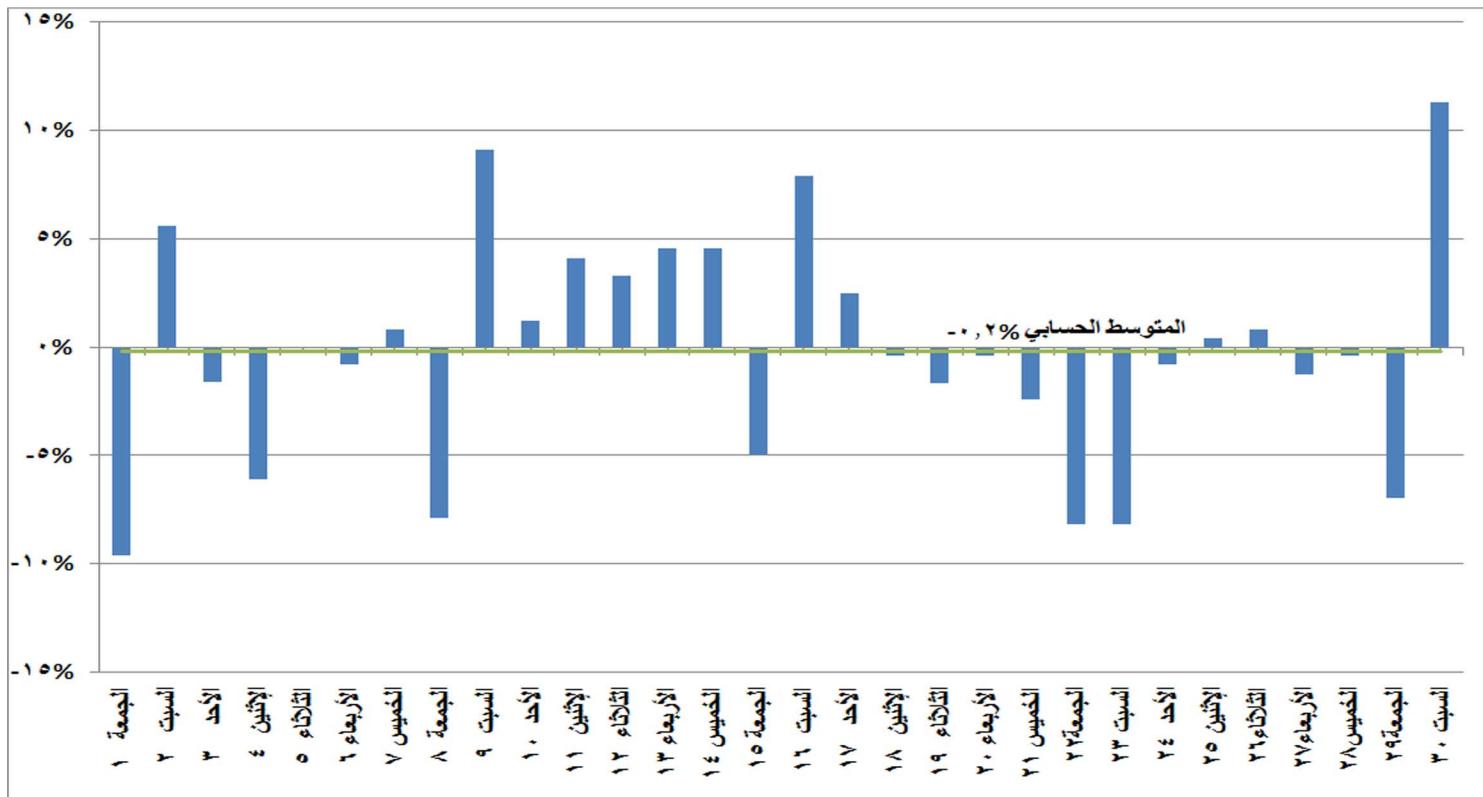

شكل (٩) النسب المئوية للتغير في الحمل الأقصى خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩  
مقارنة باليوم المماثل من العام الماضي

#### ميادووات


نسبة الفرق إلى الحمل  
المسجل فعليا

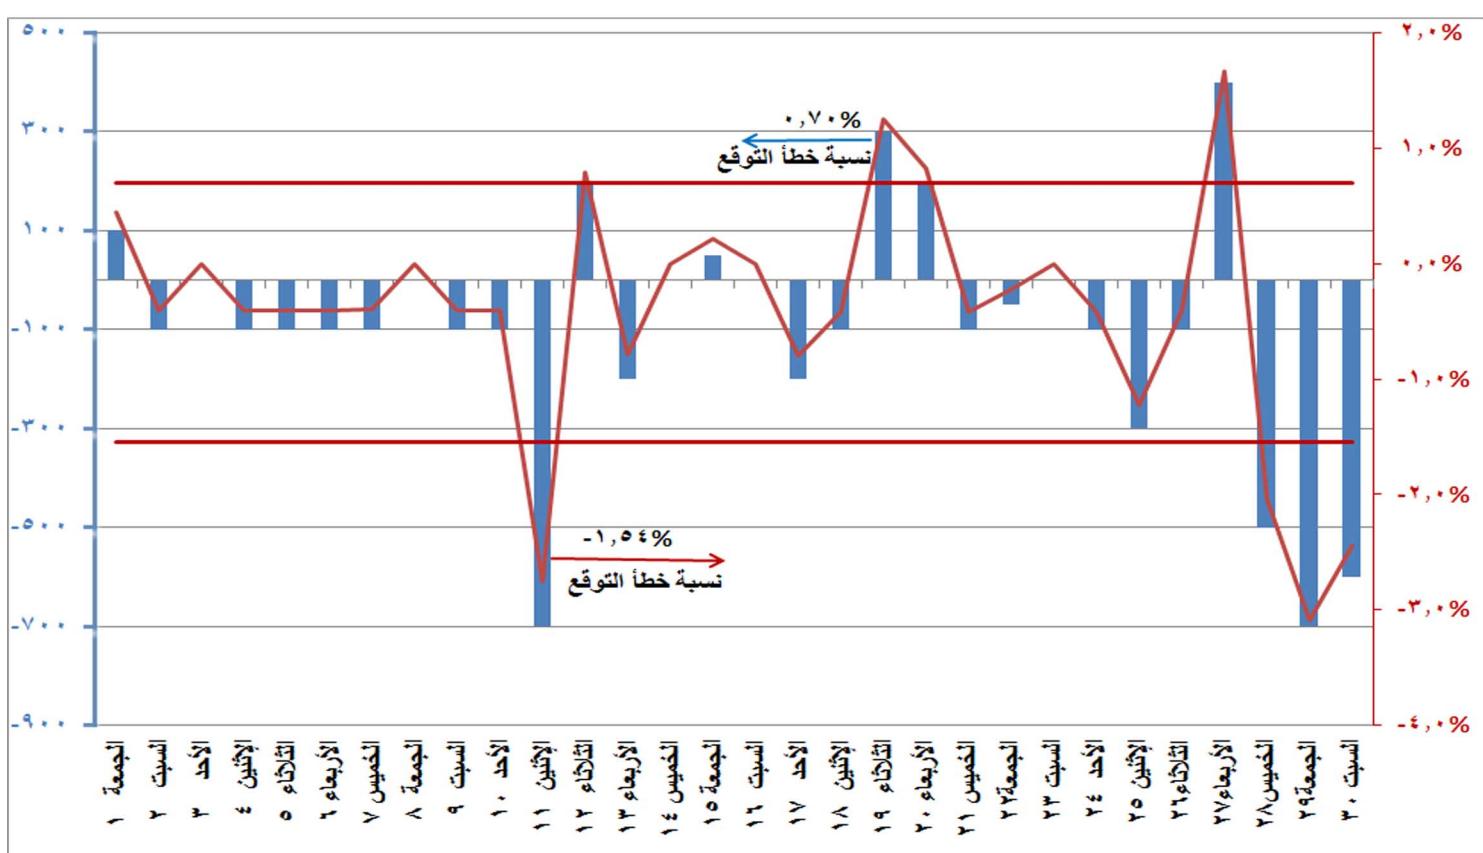


شكل (١٠) الفرق بين الحمل الأقصى المتوقع والم录ج فعليا  
ونسبة الفرق إلى الحمل المسجل فعليا خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

## درجة مئوية


## نسبة الرطوبة

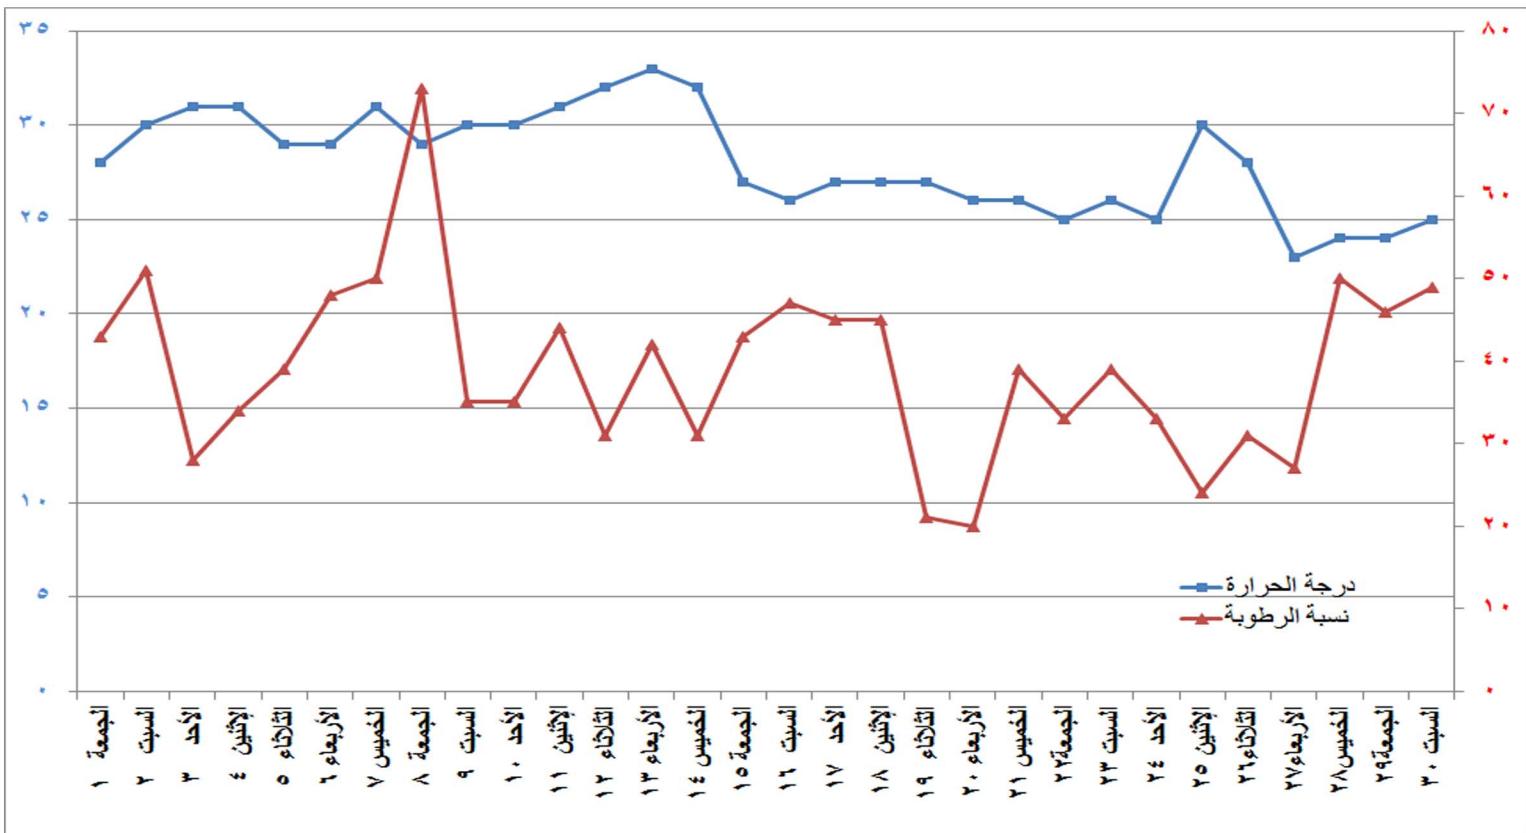

شكل (١١) التغيير في درجة الحرارة والرطوبة النسبية  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

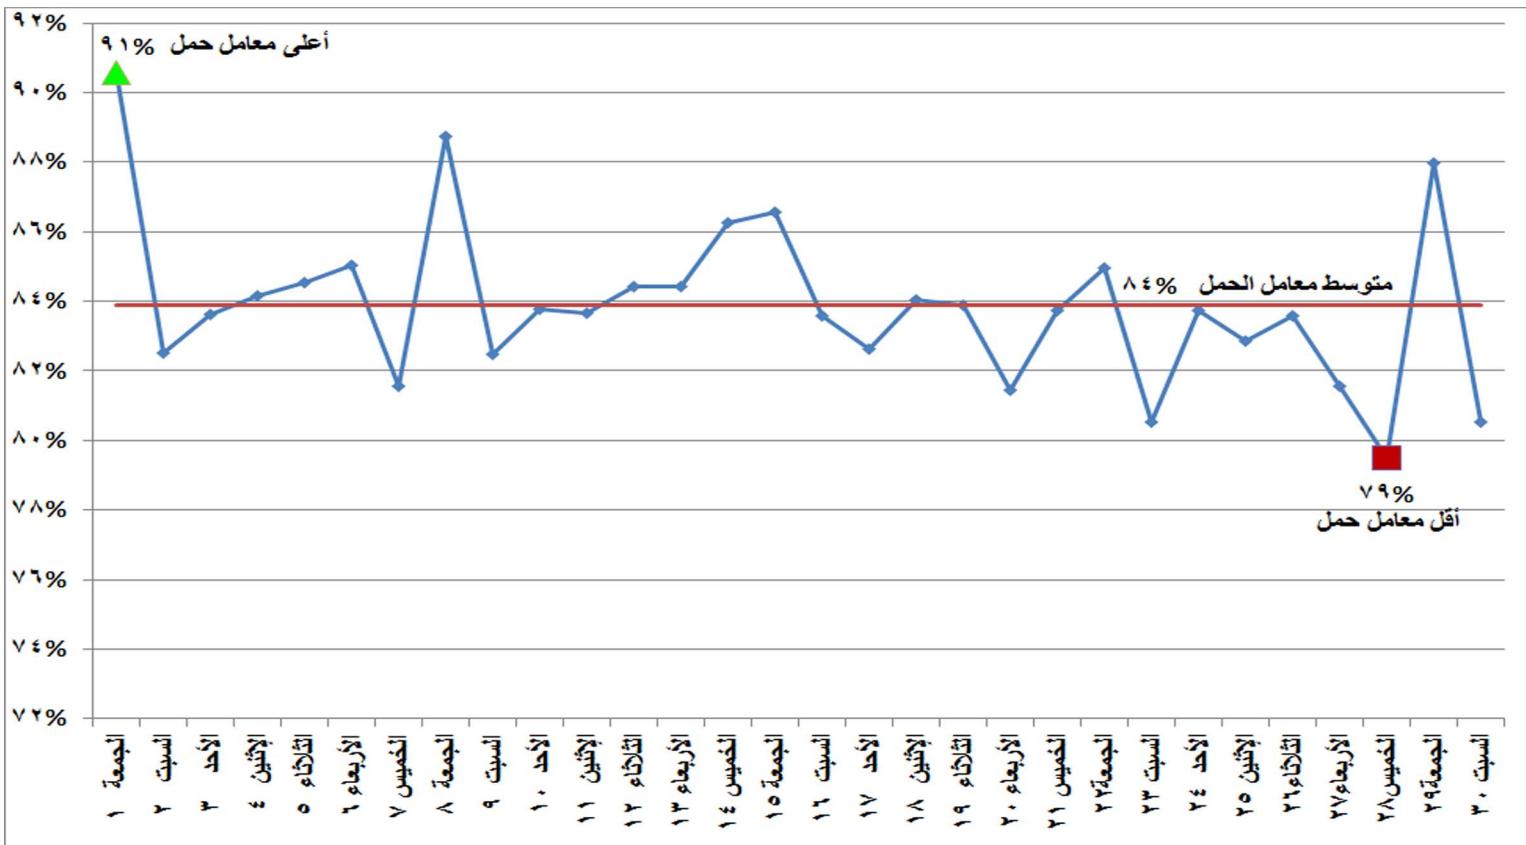


شكل (١٢) إجمالي معامل الحمل لوحدات الانتاج خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

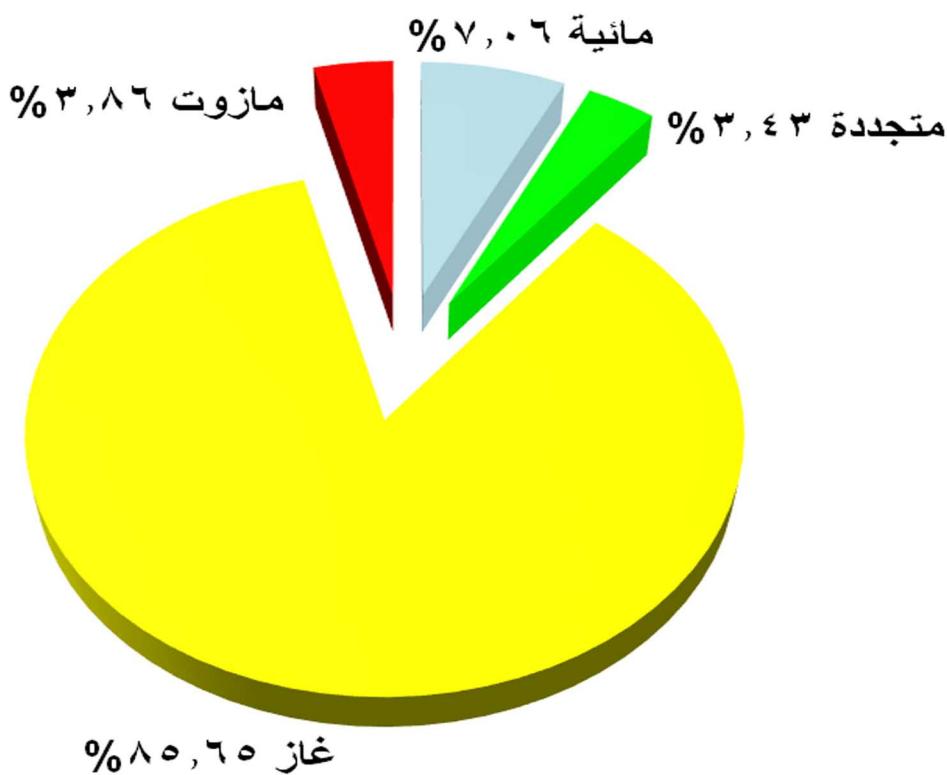


شكل (١٣) متوسط نسب مشاركة مصادر الطاقة الاولية في انتاج الكهرباء  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩


جراهم/ك.و.س

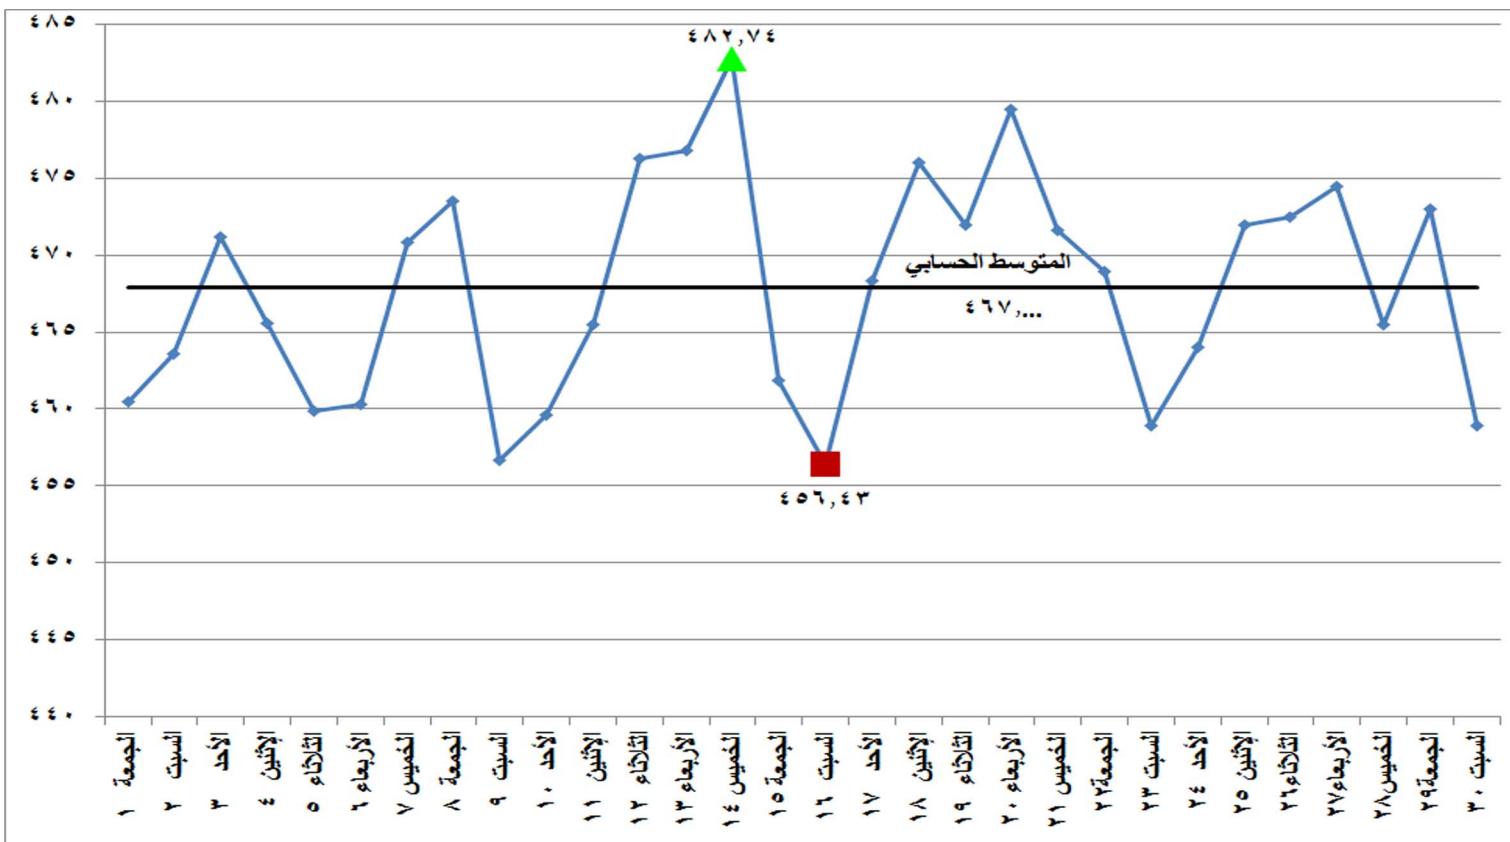

شكل(١٤) معامل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المكافئ على مدى  
شهر نوفمبر ٢٠١٩

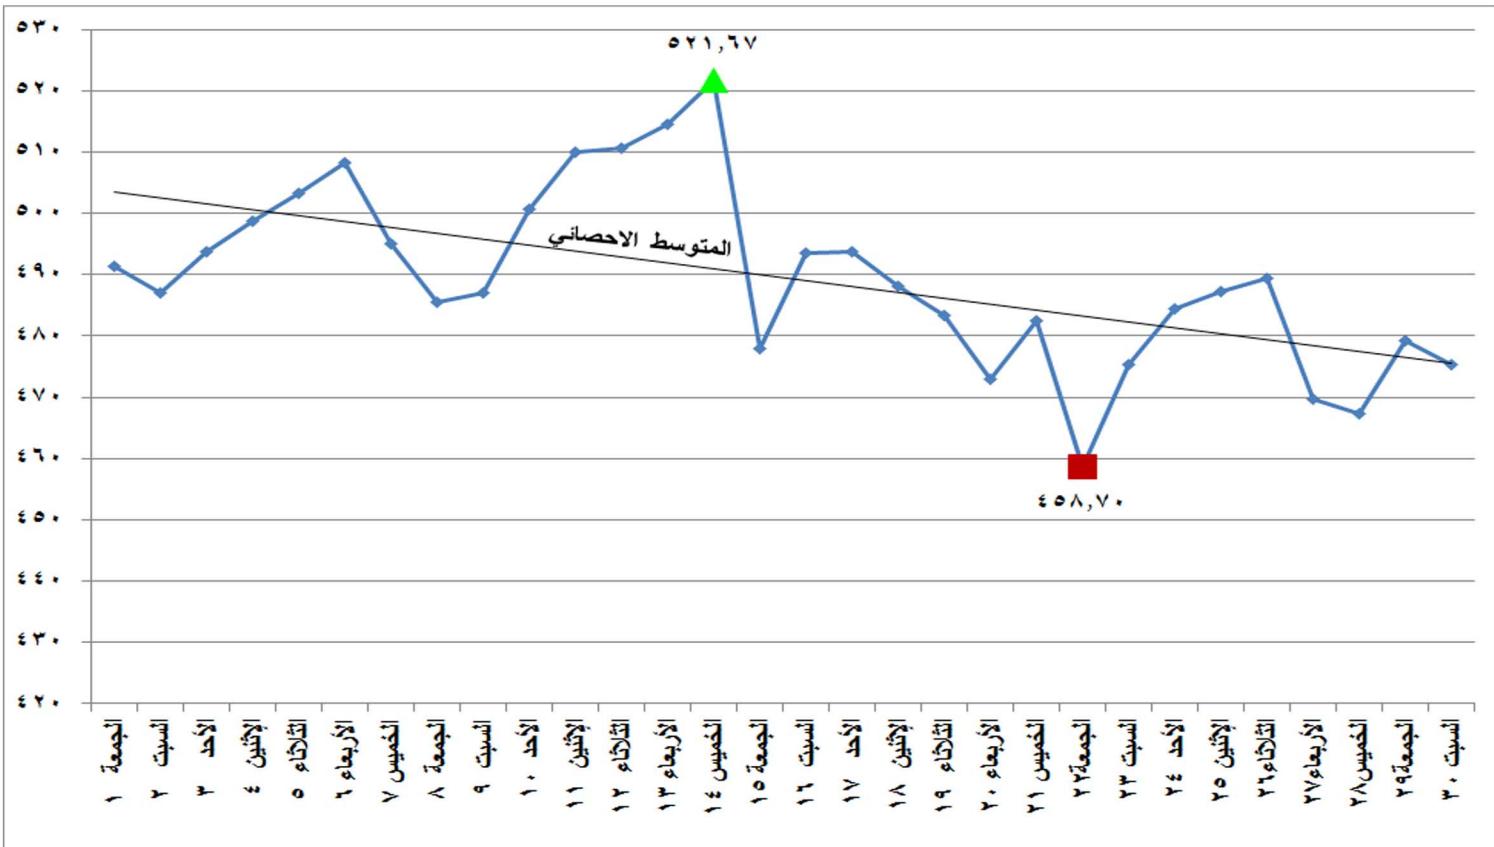


شكل (١٥) أجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من كل المصادر الأولية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

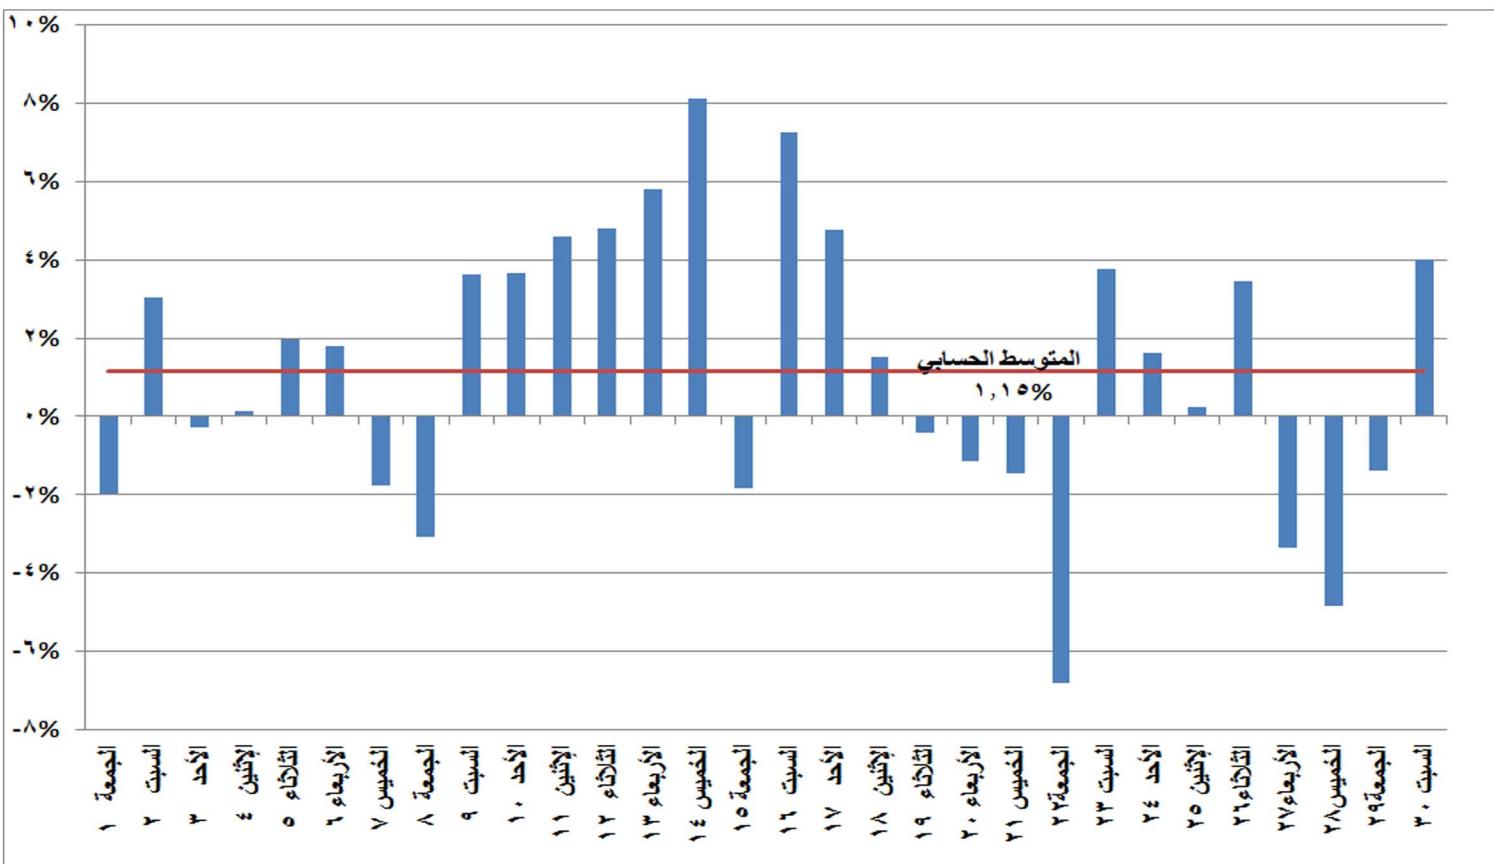


شكل (١٦) نسب التغير في الطاقة الكهربائية المنتجة خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق


٥٩.٦

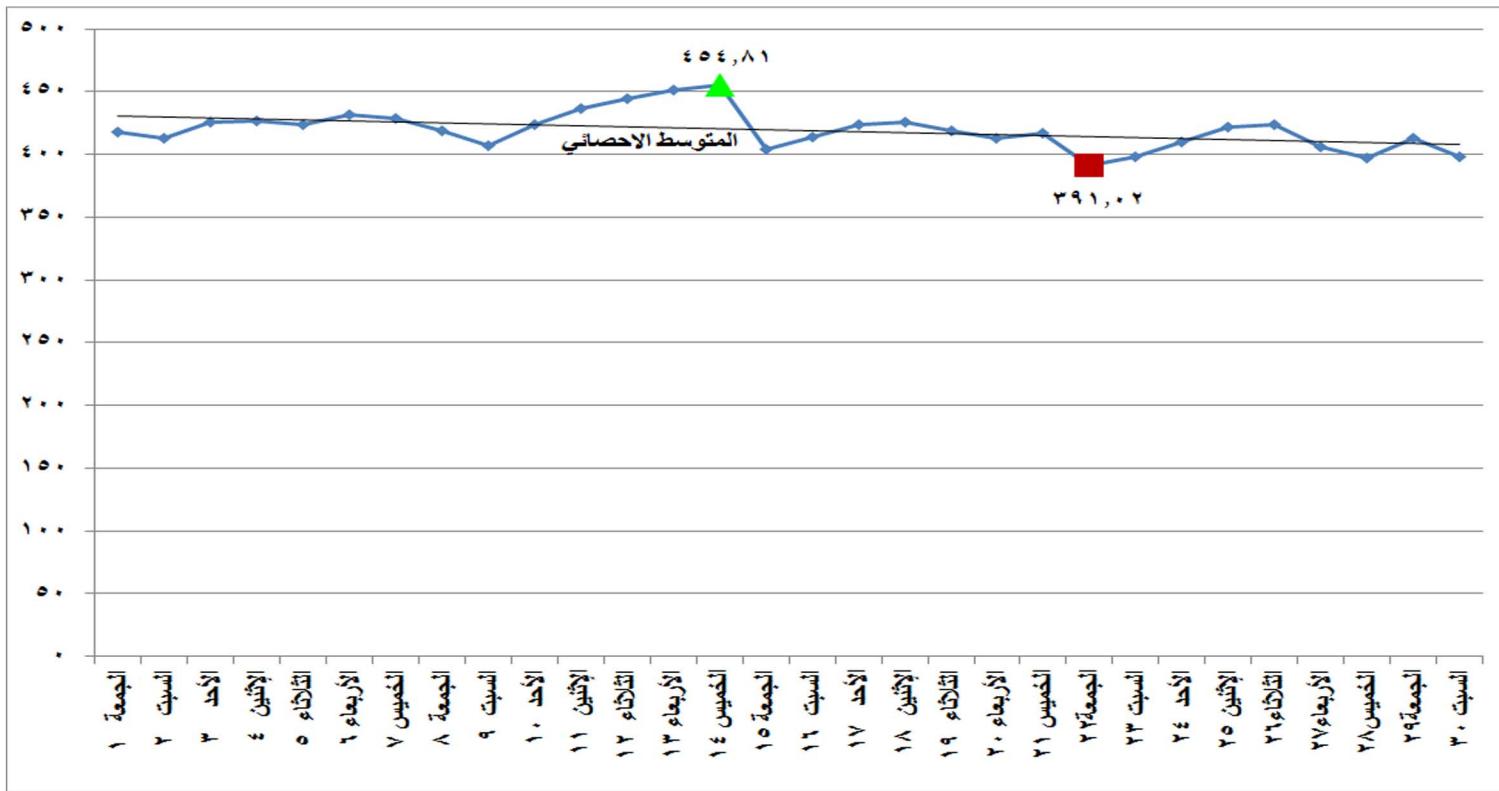


شكل (١٧) الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الطبيعي  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

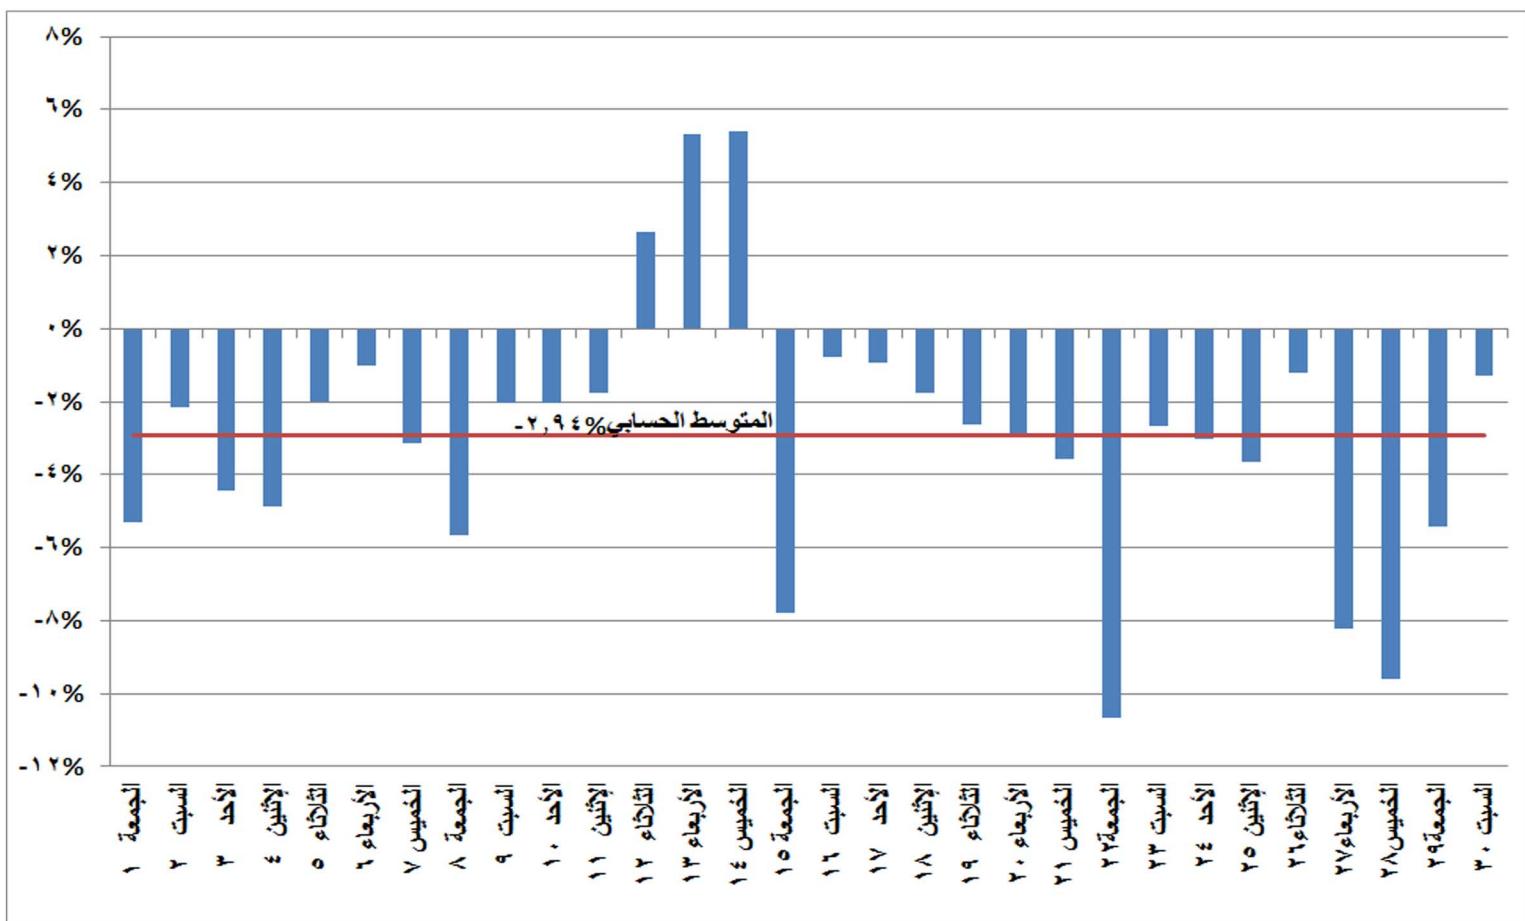

شكل (١٨) نسب التغير في استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية  
خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

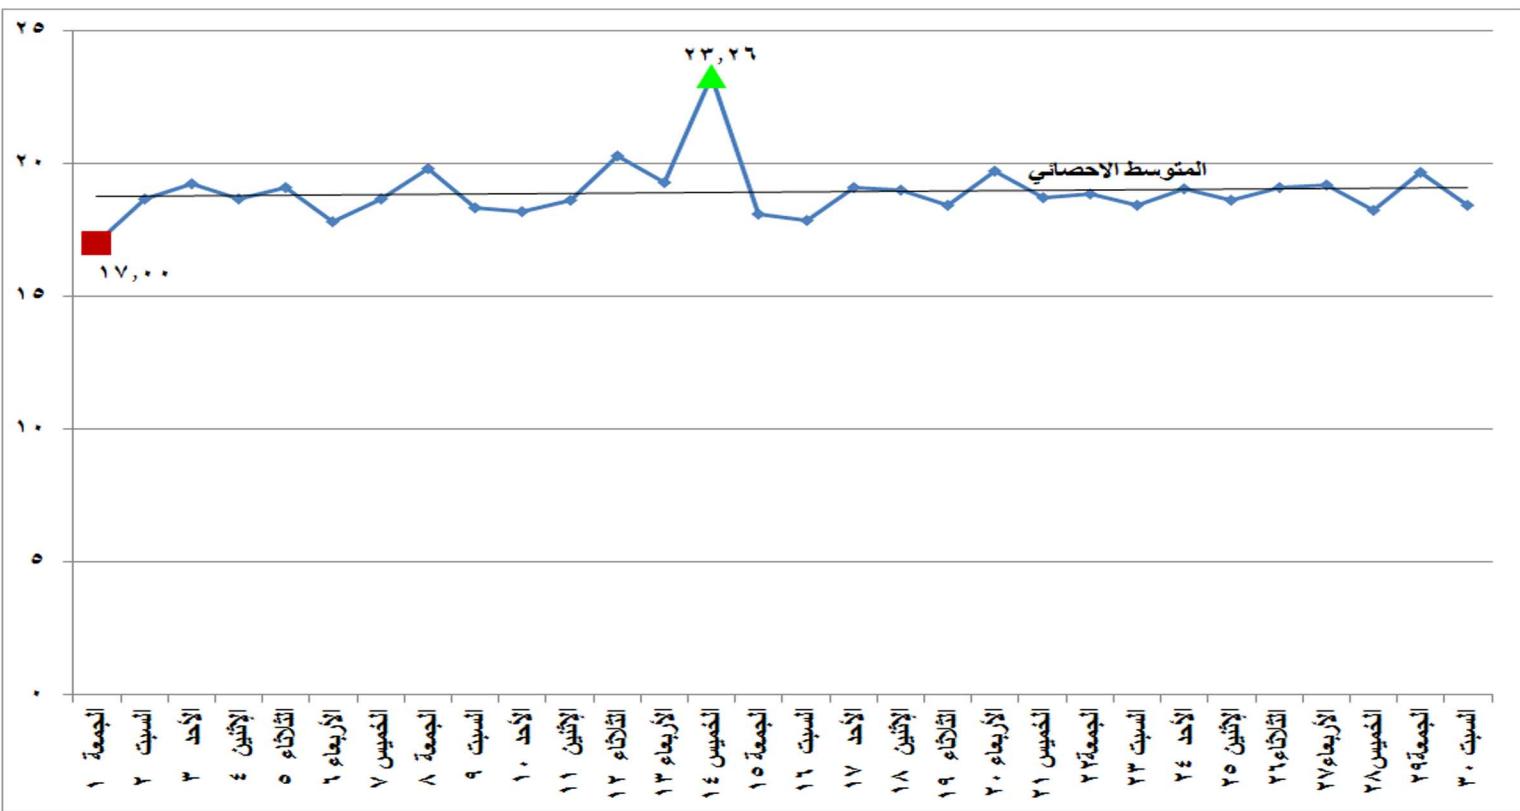


شكل (١٩) الطاقة الكهربائية المنتجة من المازوت خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

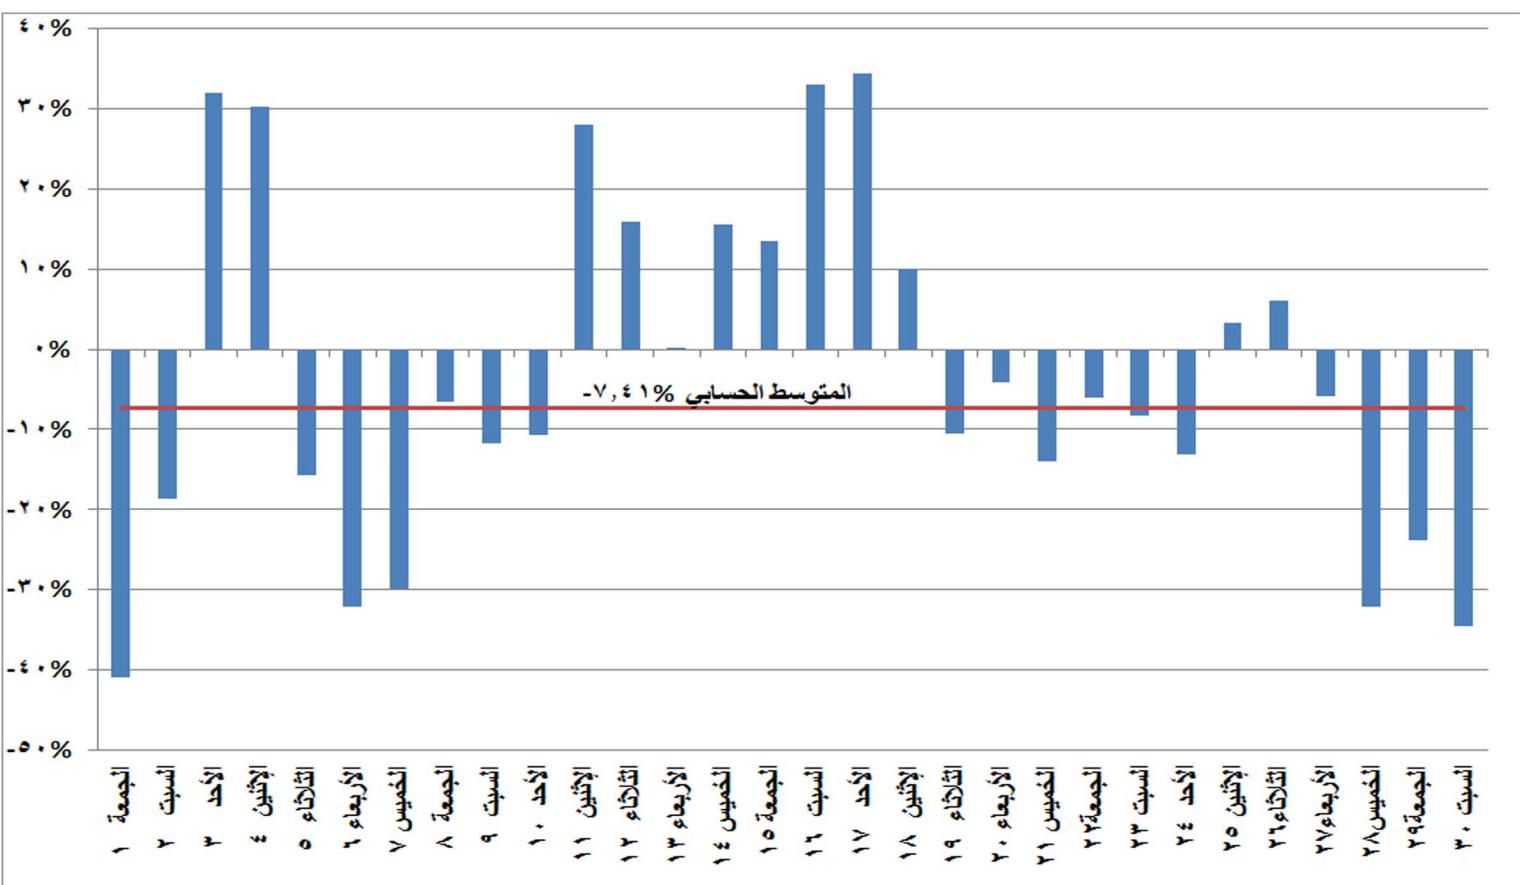


شكل (٢٠) نسب التغير في استخدام المازوت في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق


٥.٩.س

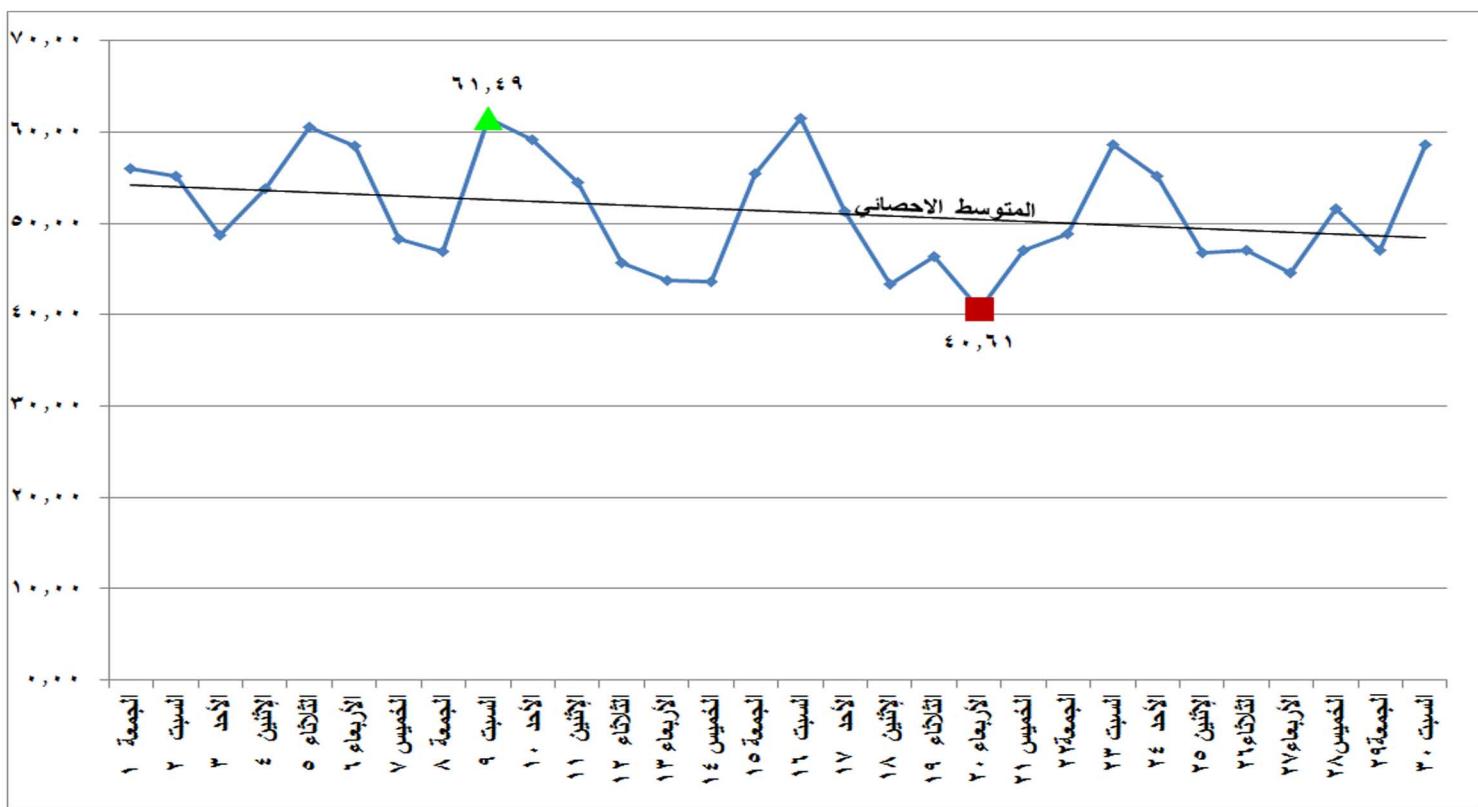


شكل (٢١) الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر غير الحرارية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

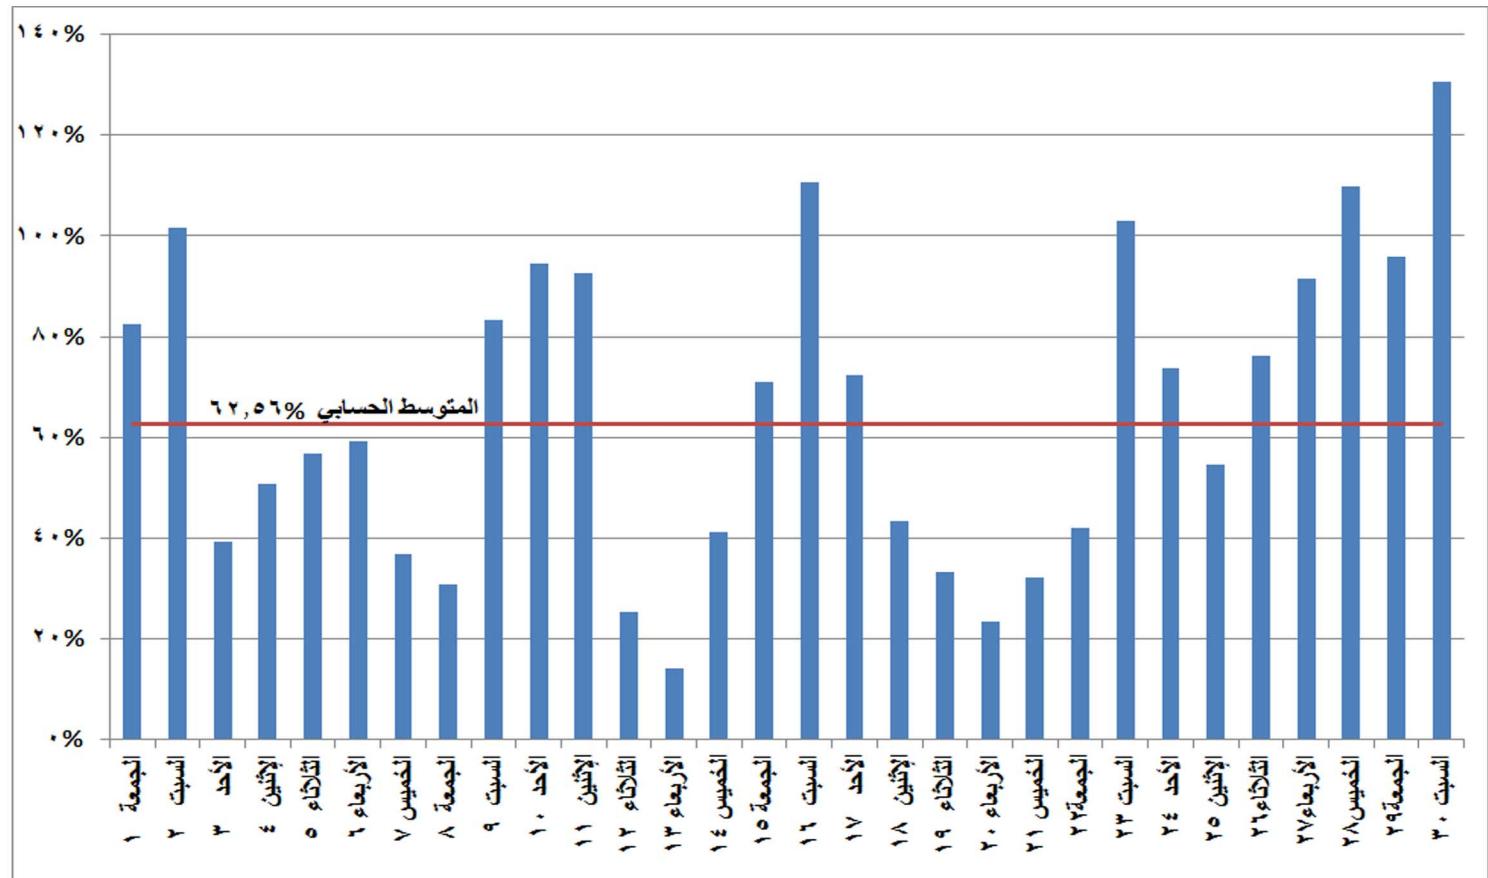


شكل (٢٢) نسب التغير في استخدام المصادر غير الحرارية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

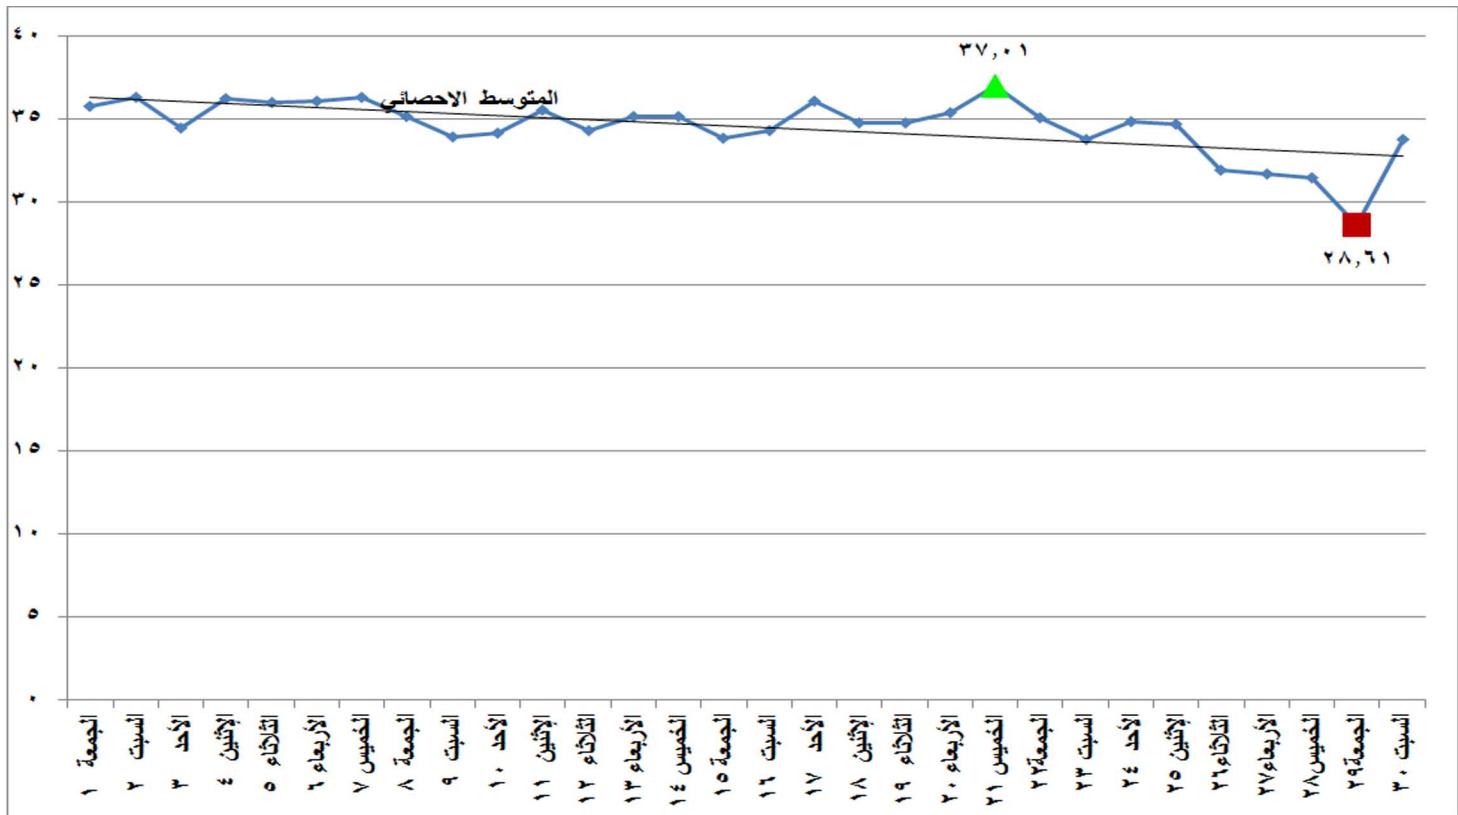


شكل (٢٣) الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

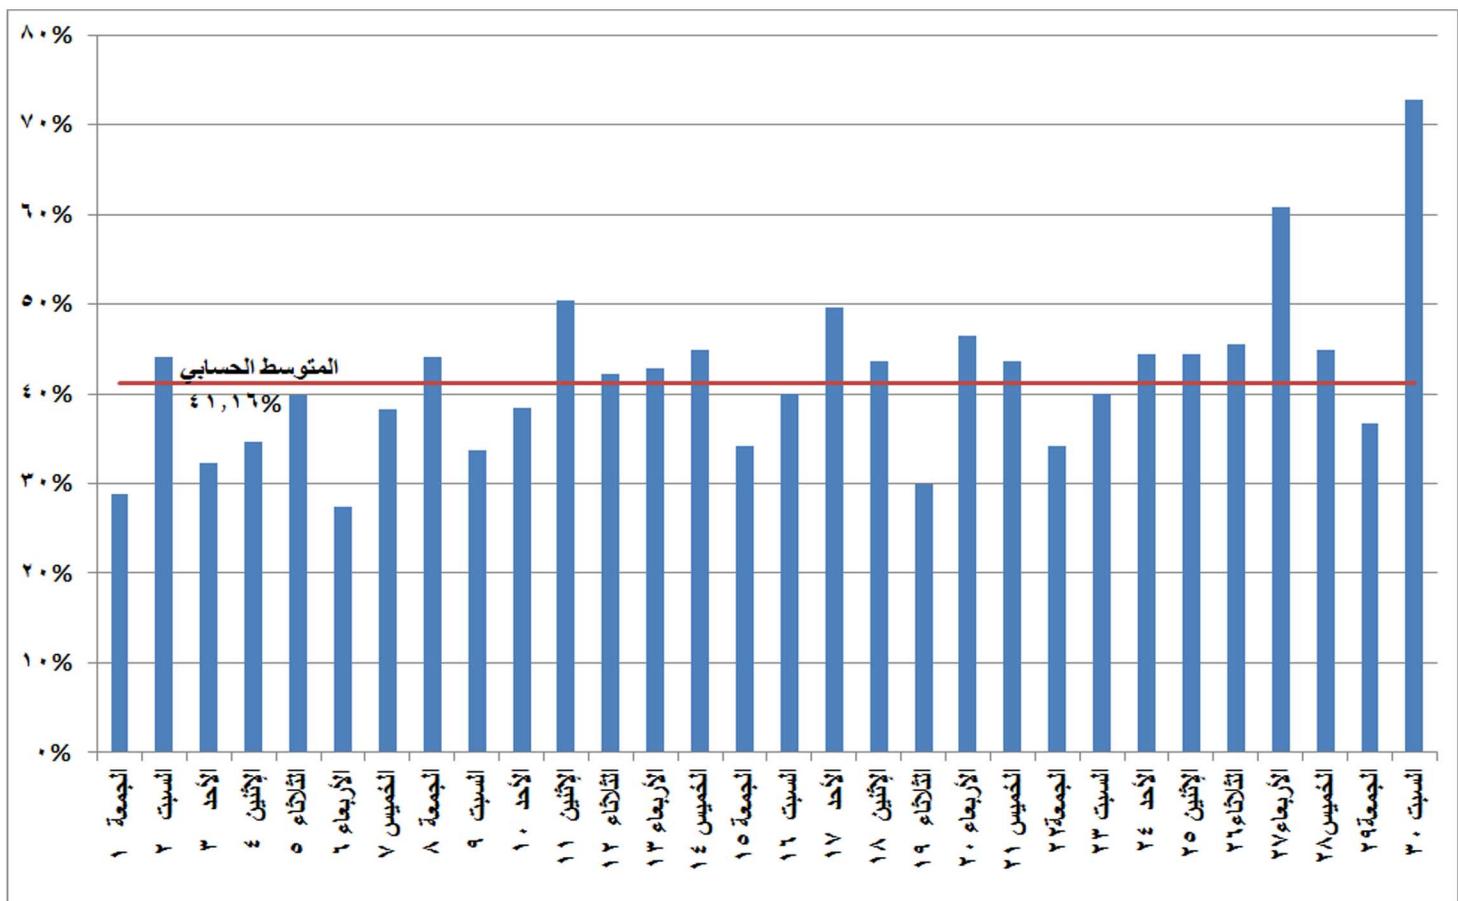


شكل (٢٤) نسب التغير في استخدام المصادر المائية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

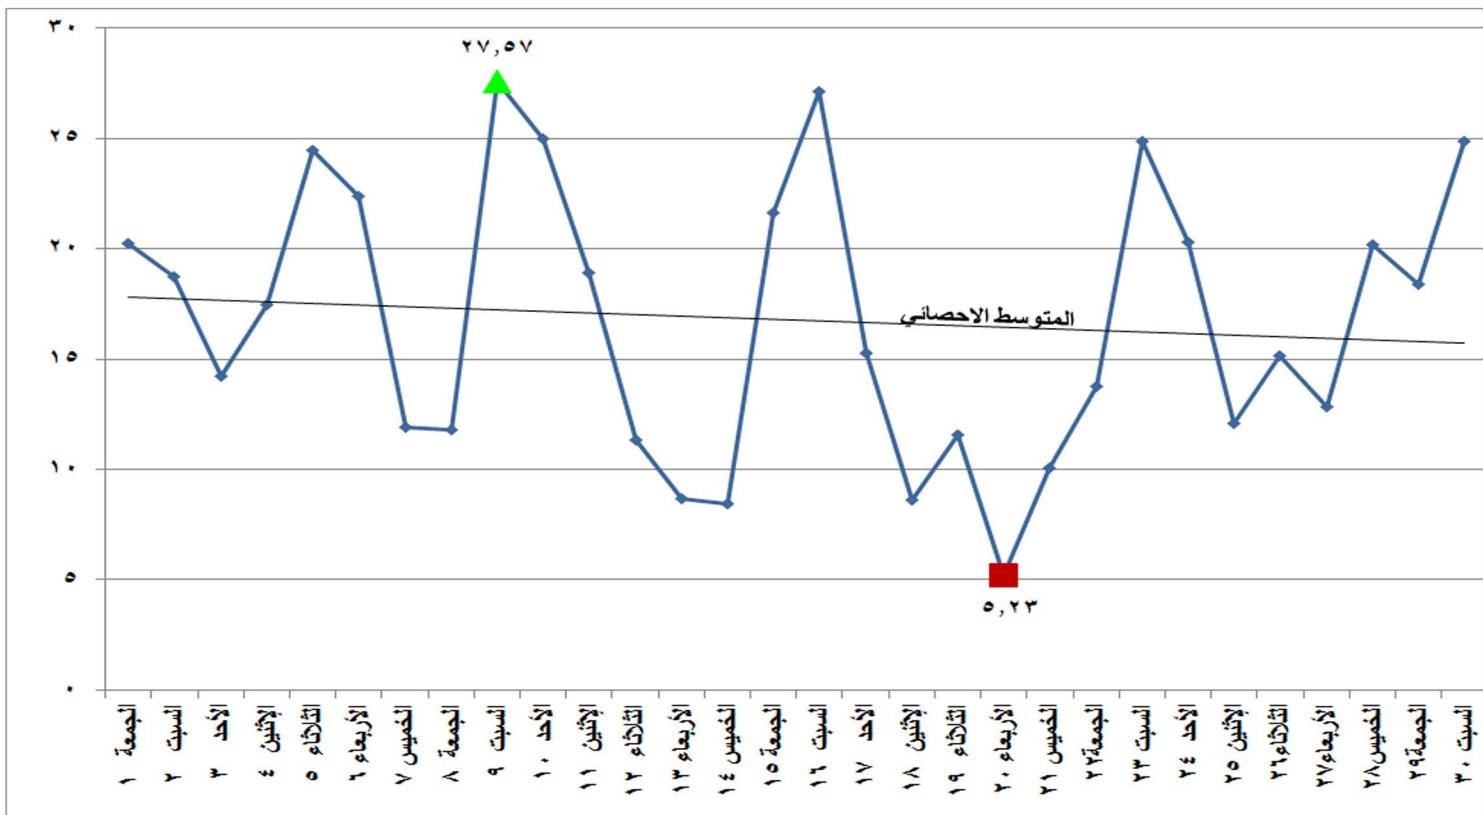


شكل (٢٥) الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح والشمس خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

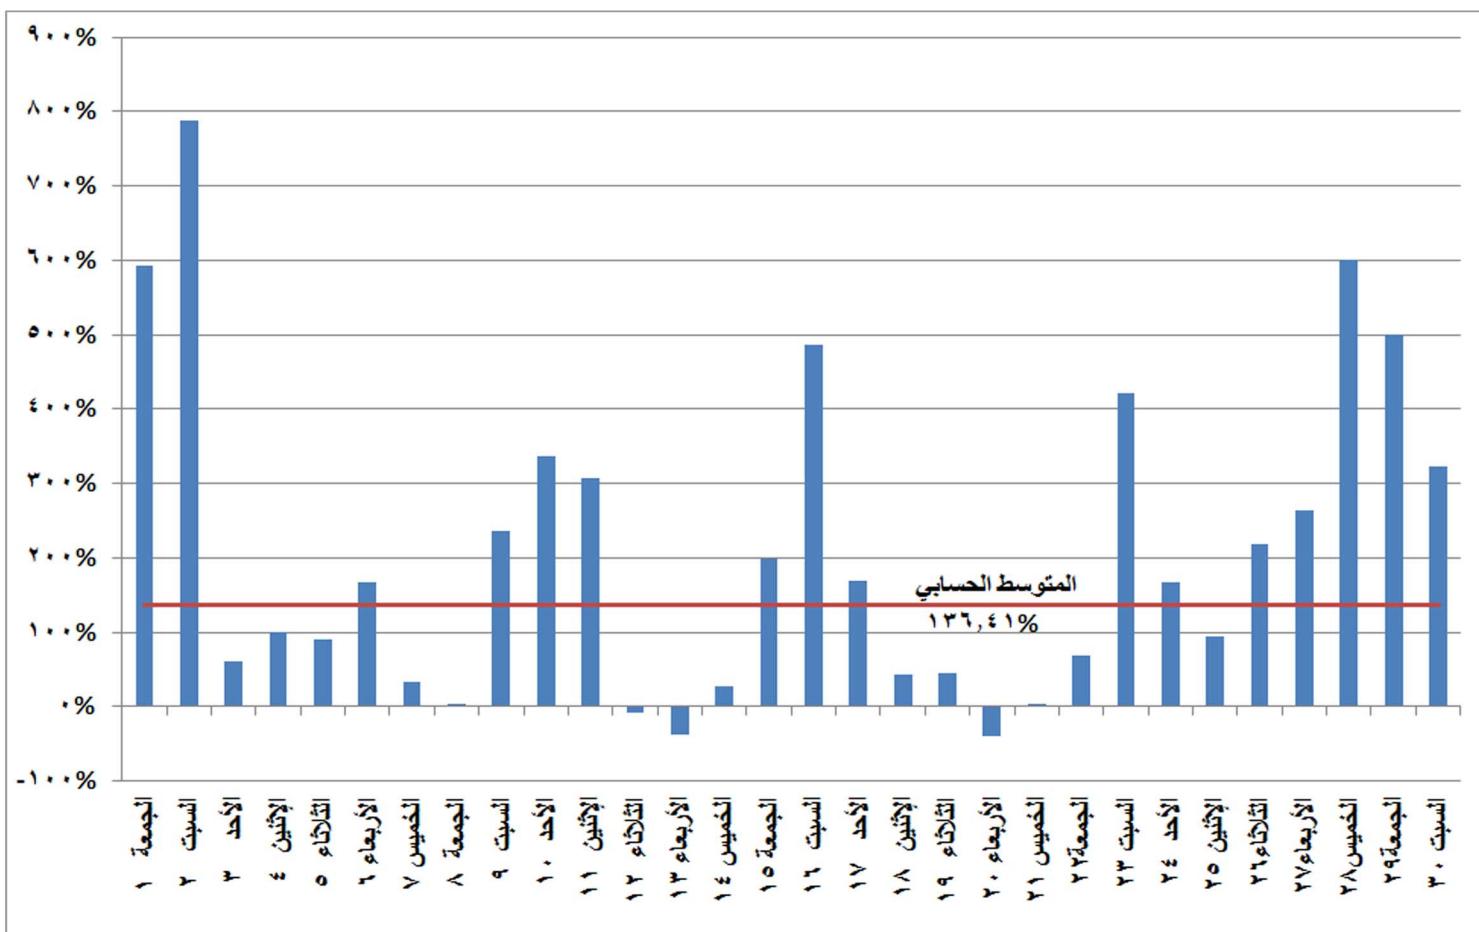

شكل (٢٦) نسب التغير في استخدام الرياح والشمس في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

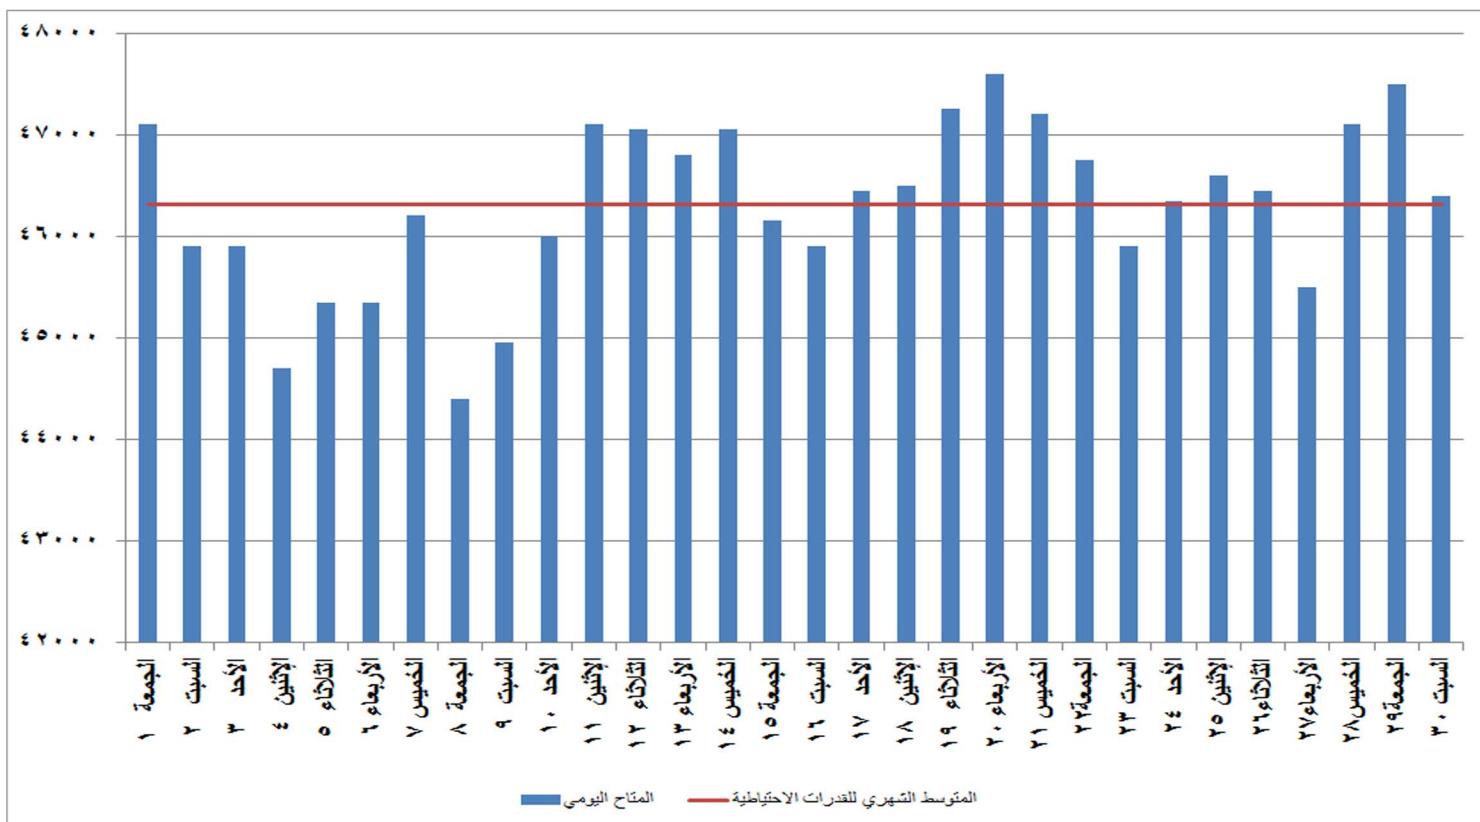

شكل (٢٧) القدرات المتوفرة يومياً والمتوسط الشهري للقدرة الاحتياطية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩

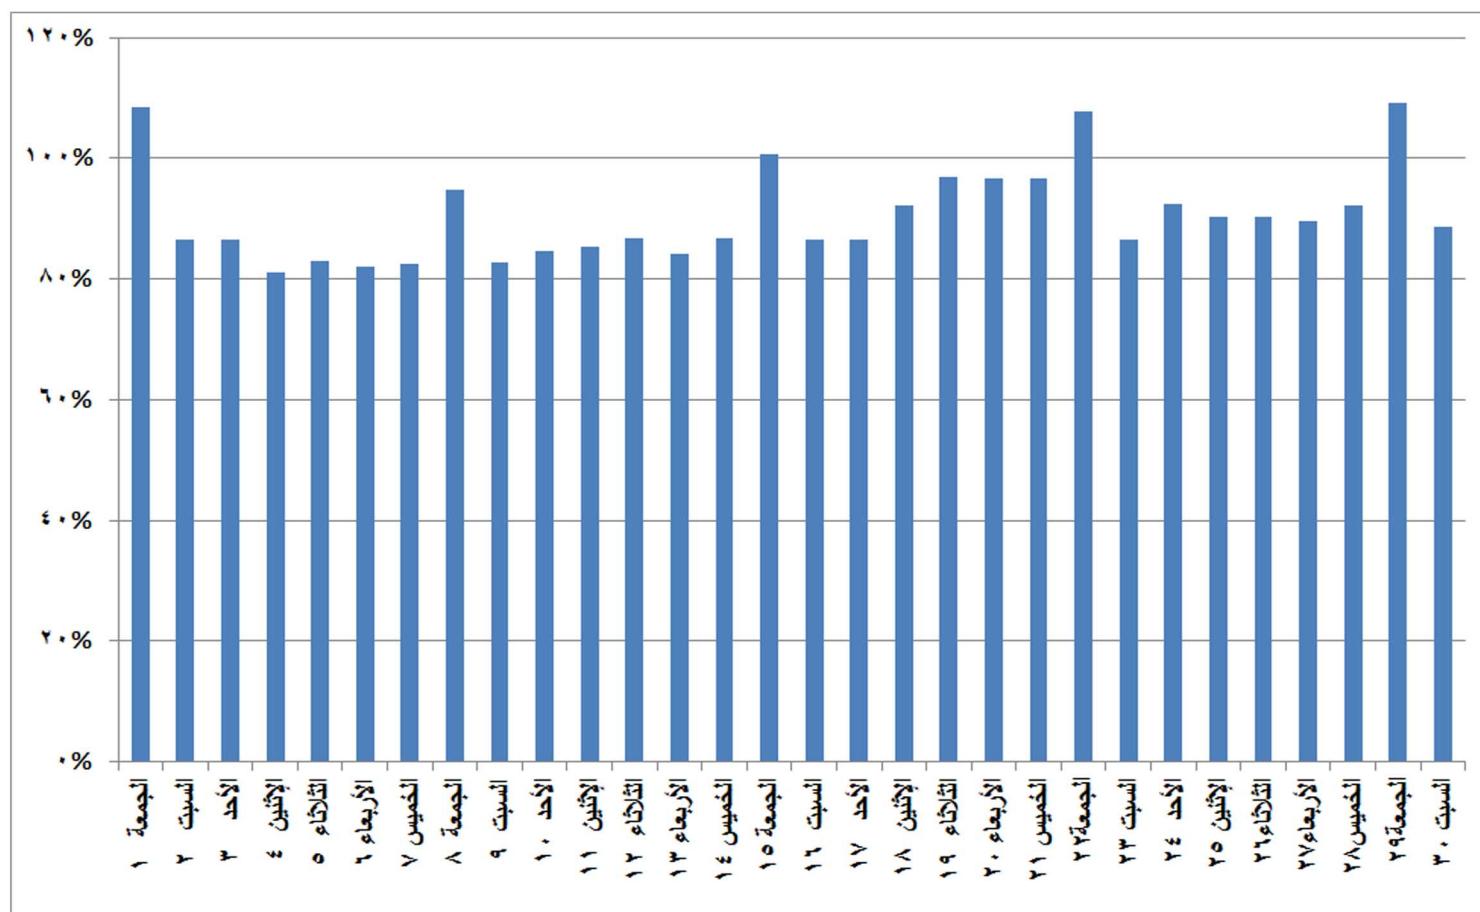

شكل (٢٨) نسب الفائض للحمل الأقصى المسجل يومياً خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩